

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

pre spis

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Bratislava
	PHZ-OPP4-2018/002363-1	plk. Ing. Miroslav Košút	27. 4. 2018

Vec

Vysvetlenie čl. 6.2.7.10.5 STN 73 0802/Z2


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru ako spoluspracovateľ STN 73 0802/Z2: 2015 a v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vydáva pre účely správnej aplikačnej praxe čl. 6.2.7.10.5 STN 73 0802/Z2 toto

v y s v e t l e n i e :

Problematika ochrany otvorov na únikových cestách, prípadne ochrany otvorov určených na vetranie chránených únikových ciest pri dodatočnom zatepl'ovaní budov je riešená ustanoveniami čl. 6.2.7.10.4 a 6.2.7.10.5 STN 73 0802/Z2: 2015. V čl. 6.2.7.10.5 sa rozlišujú otvory v obvodovej stene chránenej únikovej cesty, ktoré neslúžia na jej vetranie. V tomto prípade sa navrhujú vodorovné a zvislé požiarne zábrany z vonkajšej strany obvodovej steny chránenej únikovej cesty šírky aspoň 200 mm tvorené tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 okolo týchto otvorov. Ak sa jedná o otvory v chránenej únikovej ceste slúžiace na jej vetranie, musí byť na celú plochu obvodovej steny chránenej únikovej cesty (prislúchajúca časť obvodovej steny zvnútra ohraničená požiarными deliacimi konštrukciami chránenej únikovej cesty) použitá tepelná izolácia triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0. Ak prestupy vetracích otvorov chránenej únikovej cesty hraničia, alebo sú v blízkosti jej požiarных deliacích konštrukcií musí byť okolo týchto otvorov realizovaný tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1,d0 do šírky najmenej 500 mm po jeho obvode, tak ako je uvedené v čl. 6.2.7.10.4 cit. STN.



Vzhľadom k náročnosti textu STN 73 0802/Z2 vydalo OZ Združenie pre zatepl'ovanie budov publikáciu Technické informácie č. 2 Zásady ETICS z hľadiska protipožiarnaer ochrany pri obnove budov. Publikácia bola schválená MV SR P HaZZ listom PHZ - OPP - 2015/001712-002.

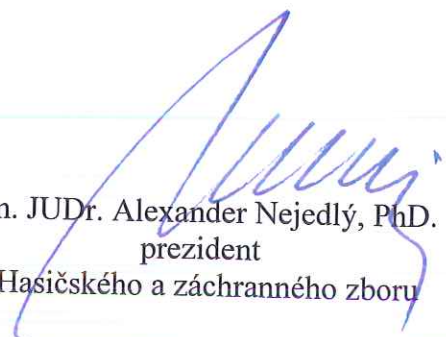

gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.
prezident
Hasičského a záchranného zboru