


3.0 ÚPRAVA VYÚSTENIA PATNÉHO DRÉNU

Pätný drén bude vyústený pod vývarom cez výtokové krídlo. Úprava vyústenia bude realizovaná pomocou potrubia PVC DN 150, uloženého pozdĺž betónovej konštrukcie ZFO. Prístup k vyústeniu potrubia bude po betónových schodoch. Úroveň vyústenia bude nad max hladinou pod vývarom. Úprava situovania vyústenia drénu bude umožňovať priamy odber pre kontrolu kvality a kvantity vody z pätného drénu.

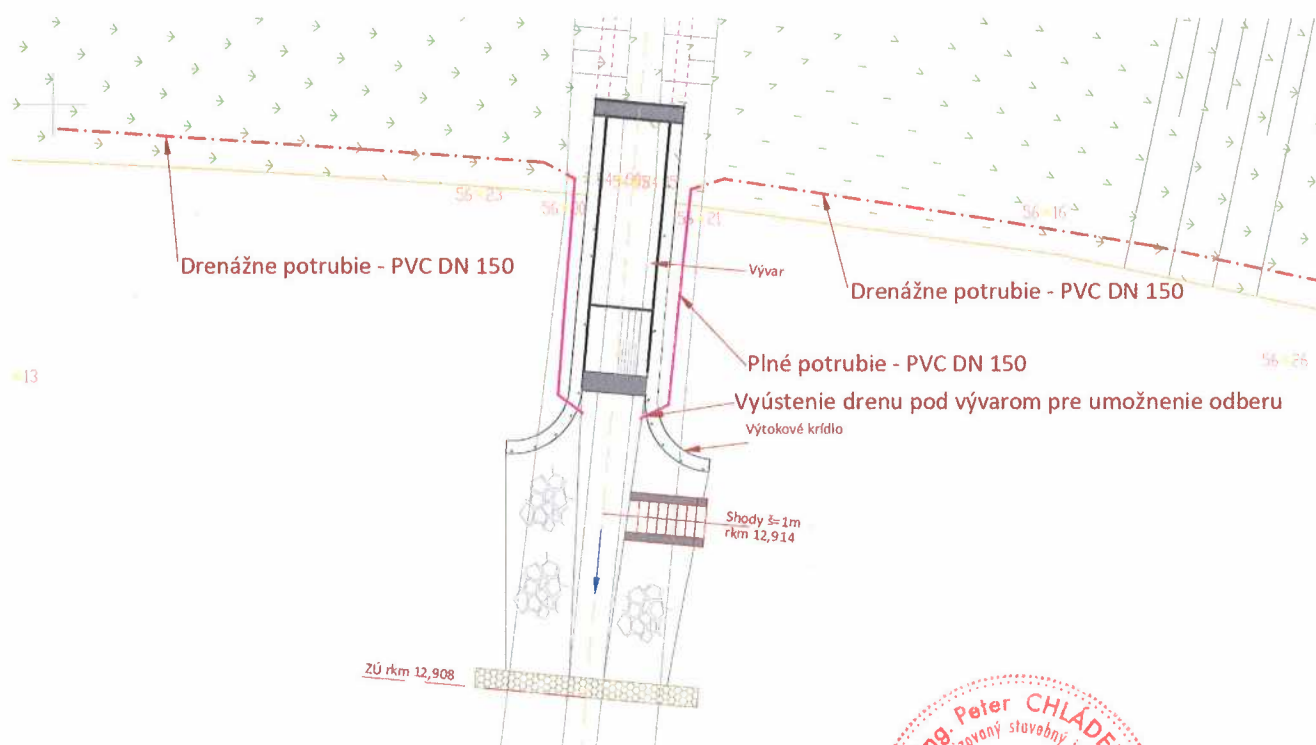

Bratislava, júl 2020

Ing. Peter Chládek