



ZOZNAM PILOH
 E11a_REZ A-A
 E11b_REZ B-B
 E11c-REZ C-C
 E11d-REZ D-D




[Handwritten signature]

VYPRACOVAL Ing. Tomáš Száraz	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Pavol Száraz	KONTROLOVAL Ing. Pavol Száraz	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Pavol Száraz			
0908 748 916	0905 619 862	0905 619 862	0905 619 862			
OKRES: Nové Zámky		OBEC: k.u.: Čechy		lelszara@mail.t-com.sk 0905 619 862		
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.						
Katódová ochrana SO204-Preložka stanice katódovej ochrany					FORMAT	8 A4
					DATUM	09.11.2011
					STUPEN	RP
					MERITKO	
					ZAK.CISLO:	1139
REZY					ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
					1139/2011	E11

ULOŽENIE NN KÁBLOV V TERÉNE




REZ A-A ULOŽENIE NN KÁBLOV V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH



KRYŽOVANIE A SÚBEH S PLYNOVODOM UROBIŤ V CHRÁNIČKÁCH IES ř 200 podľa TPP 906 01. KÁBLE MUSIA BYŤ ULOŽENÉ V CHRÁNIČKÁCH PRESAHUJÚCICH PLYNOVOD NA KAŽDÚ STRANU min. 1,5. PRI SÚBEHU NN S PLYNOVODOM podľa TPP 906 01 vodorovná vzdialenosť medzi plynovodom a káblovým VN vedením musí byť minimálne 0,4m.


VYPRACOVAL Ing. Tomáš Száraz	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Pavol Száraz	KONTROLOVAL Ing. Pavol Száraz	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Pavol Száraz		
0908 748 816	0905 619 862	0905 619 862	0905 619 862		
OKRES: Nové Zámky		OBEČ: k.u.: Čechy		lelazara@mail.t-com.sk 0905 619 862	
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.					
Katódová ochrana SO204-Preložka stanice katódovej ochrany				FORMAT	8 A4
				DATUM	09.11.2011
				STUPEN	RP
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 1139	
REZA-A				ARCHIVNI CISLO 1139/2011	C.VYKRESU E11a

REZ B-B




VYPRACOVAL Ing. Tomáš Száraz	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Pavol Száraz	KONTROLOVAL Ing. Pavol Száraz	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Pavol Száraz		
0908 748 916	0905 619 862	0905 619 862	0905 619 862		
OKRES: Nové Zámky		OBEC: k.u.: Čechy		isaszara@mail.t-com.sk 0905 619 862	
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.					
Katódová ochrana SO204-Preložka stanice katódovej ochrany				FORMAT	8 A4
				DATUM	09.11.2011
				STUPEN	RP
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 1139	
REZ B-B				ARCHIVNÍ ČÍSLO 1139/2011	C.VÝKRESU E11b

REZ C-C

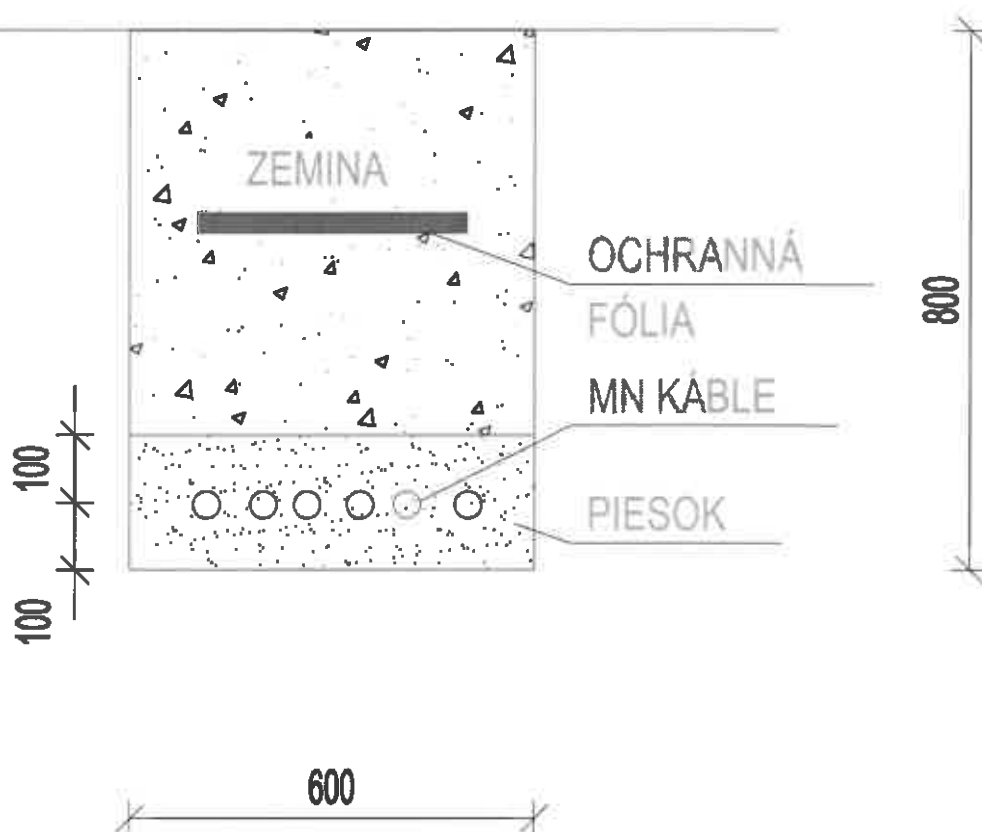


VYPRACOVAL Ing. Tomáš Száraz	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Pavol Száraz	KONTROLOVAL Ing. Pavol Száraz	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Pavol Száraz		
0908 748 916	0905 619 862	0905 619 862	0905 619 862		
OKRES: Nové Zámky		OBEC: k.u.: Čechy		tolszara@mail.t-com.sk 0905 619 862	
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.					
Katódová ochrana SO204-Preložka stanice katódovej ochrany				FORMAT	8 A4
				DATUM	09.11.2011
				STUPEN	RP
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 1139	
REZ C-C				ARCHIVNI CISLO 1139/2011	C.VYKRESU E11c

REZ C-C

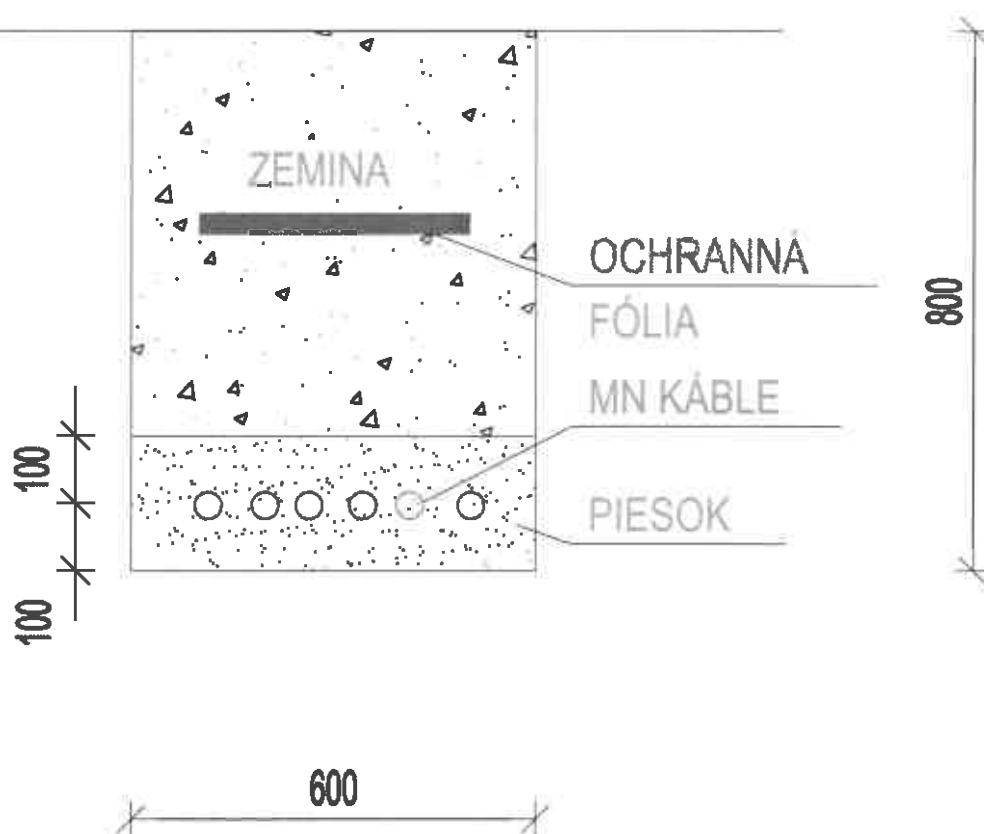

VYPRACOVAL Ing. Tomáš Száraz	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Pavol Száraz	KONTROLOVAL Ing. Pavol Száraz	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Pavol Száraz		
0908 748 916	0905 619 862	0905 619 862	0905 619 862		
OKRES: Nové Zámky		OBEC: k.u.: Čechy		ieliszars@mail.t-com.sk 0905 619 862	
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.					
Katódová ochrana SO204-Preložka stanice katódovej ochrany				FORMAT	8 A4
				DATUM	09.11.2011
				STUPEN	RP
				MERITKO	
				ZAK.CISLO: 1139	
REZ C-C				ARCHIVNI ČÍSLO 1139/2011	C.VYKRESU E11c

REZ D-D



VZDIALENOSŤ "a" (mm)

NAPATIE (kV)	PLYNOVOD			VODOVOD	KANALIZ.
	do 0,05 MPa	do 0,1 MPa	do 0,3 MPa		
0,4 kV	100	200	200	400	500

KRYŽOVANIE A SÚBEH S PLYNOVODOM UROBIŤ V CHRÁNIČKÁCH IES π 200


podľa TPP 906 01 .KÁBLE MUSIA BYŤ ULOŽENÉ V CHRÁNIČKÁCH PRESAHUJÚCICH PLYNOVOD

NA KAŽDÚ STRANU min .1 ,5 . PRI SÚBEHU NN S PLYNOVODOM podľa TPP 906 01 vodorovná vzdialenosť medzi plynovodom a káblom VN vedením musí byť minimálne 0,4m .

VYPRACOVAL Ing. Tomáš Száraz	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Pavol Száraz	KONTROLOVAL Ing. Pavol Száraz	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Pavol Száraz		
0906 748 916	0905 619 862	0905 619 862	0905 619 862		
OKRES: Nové Zámky		OBEC: k.u.: Čechy		leaszara@mail.t-com.sk 0905 619 862	
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.					
Katódová ochrana SO204-Preložka stanice katódovej ochrany				FORMAT	B A4
				DATUM	09.11.2011
				STUPEN	RP
				MERITKO	
REZ D-D				ZAK.CÍSLO: 1139	
				ARCHIVNI CÍSLO 1139/2011	C.VYKRESU E11d

V CELEJ TRASE ULOŽÍŤ OCHRANNÚ TRUBKU HDPE 40/32 PODĽA B6.ROZV.03
PRE OPTICKÝ KÁBEL

REZ D-D



HDPE B6.ROZV.03 tr.opt.kábel rieši iný projekt

VYPRACOVAL Ing. Tomáš Széraz	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Pavol Széraz	KONTROLOVAL Ing. Pavol Széraz	ODP.PROJ.STAVBY Ing.Pavol Széraz		
0908 748 916	0905 619 862	0905 619 862	0905 619 862		
OKRES: Nové Zámky		OBEC: k.u.: Čechy		ieiszara@mail.t-com.sk 0905 619 862	
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik a.p.					
Katódová ochrana SO204-Preložka stanice katódovej ochrany				FORMAT	
				DATUM	09.11.2011
				STUPEN	RP
				MERITKO	
				ZAK.CÍSLO: 1139	
REZ D-D				ARCHIVNÍ CÍSLO 1139/2011	C.VÝKRESU E11