


LEGENDA



NAVRHOVANÉ VEDENIE ZÁVESNÝM KÁBLOM  
NAVRHOVANÝ STOŽIAR TYP OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP  
SO SVIETIDLOM TYP LED CROSS II 59, IP65 (LED Solar)  
KÁBEL NN  
VN VEDENIE  
VODOVOD  
KANALIZÁCIA  
PLYNOVOD

EL. SIETĚ : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE :

OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA


OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :

OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA KRYTMI

POZNÁMKA :

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNE PRIZVAŤ VŠETKÝCH  
SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .

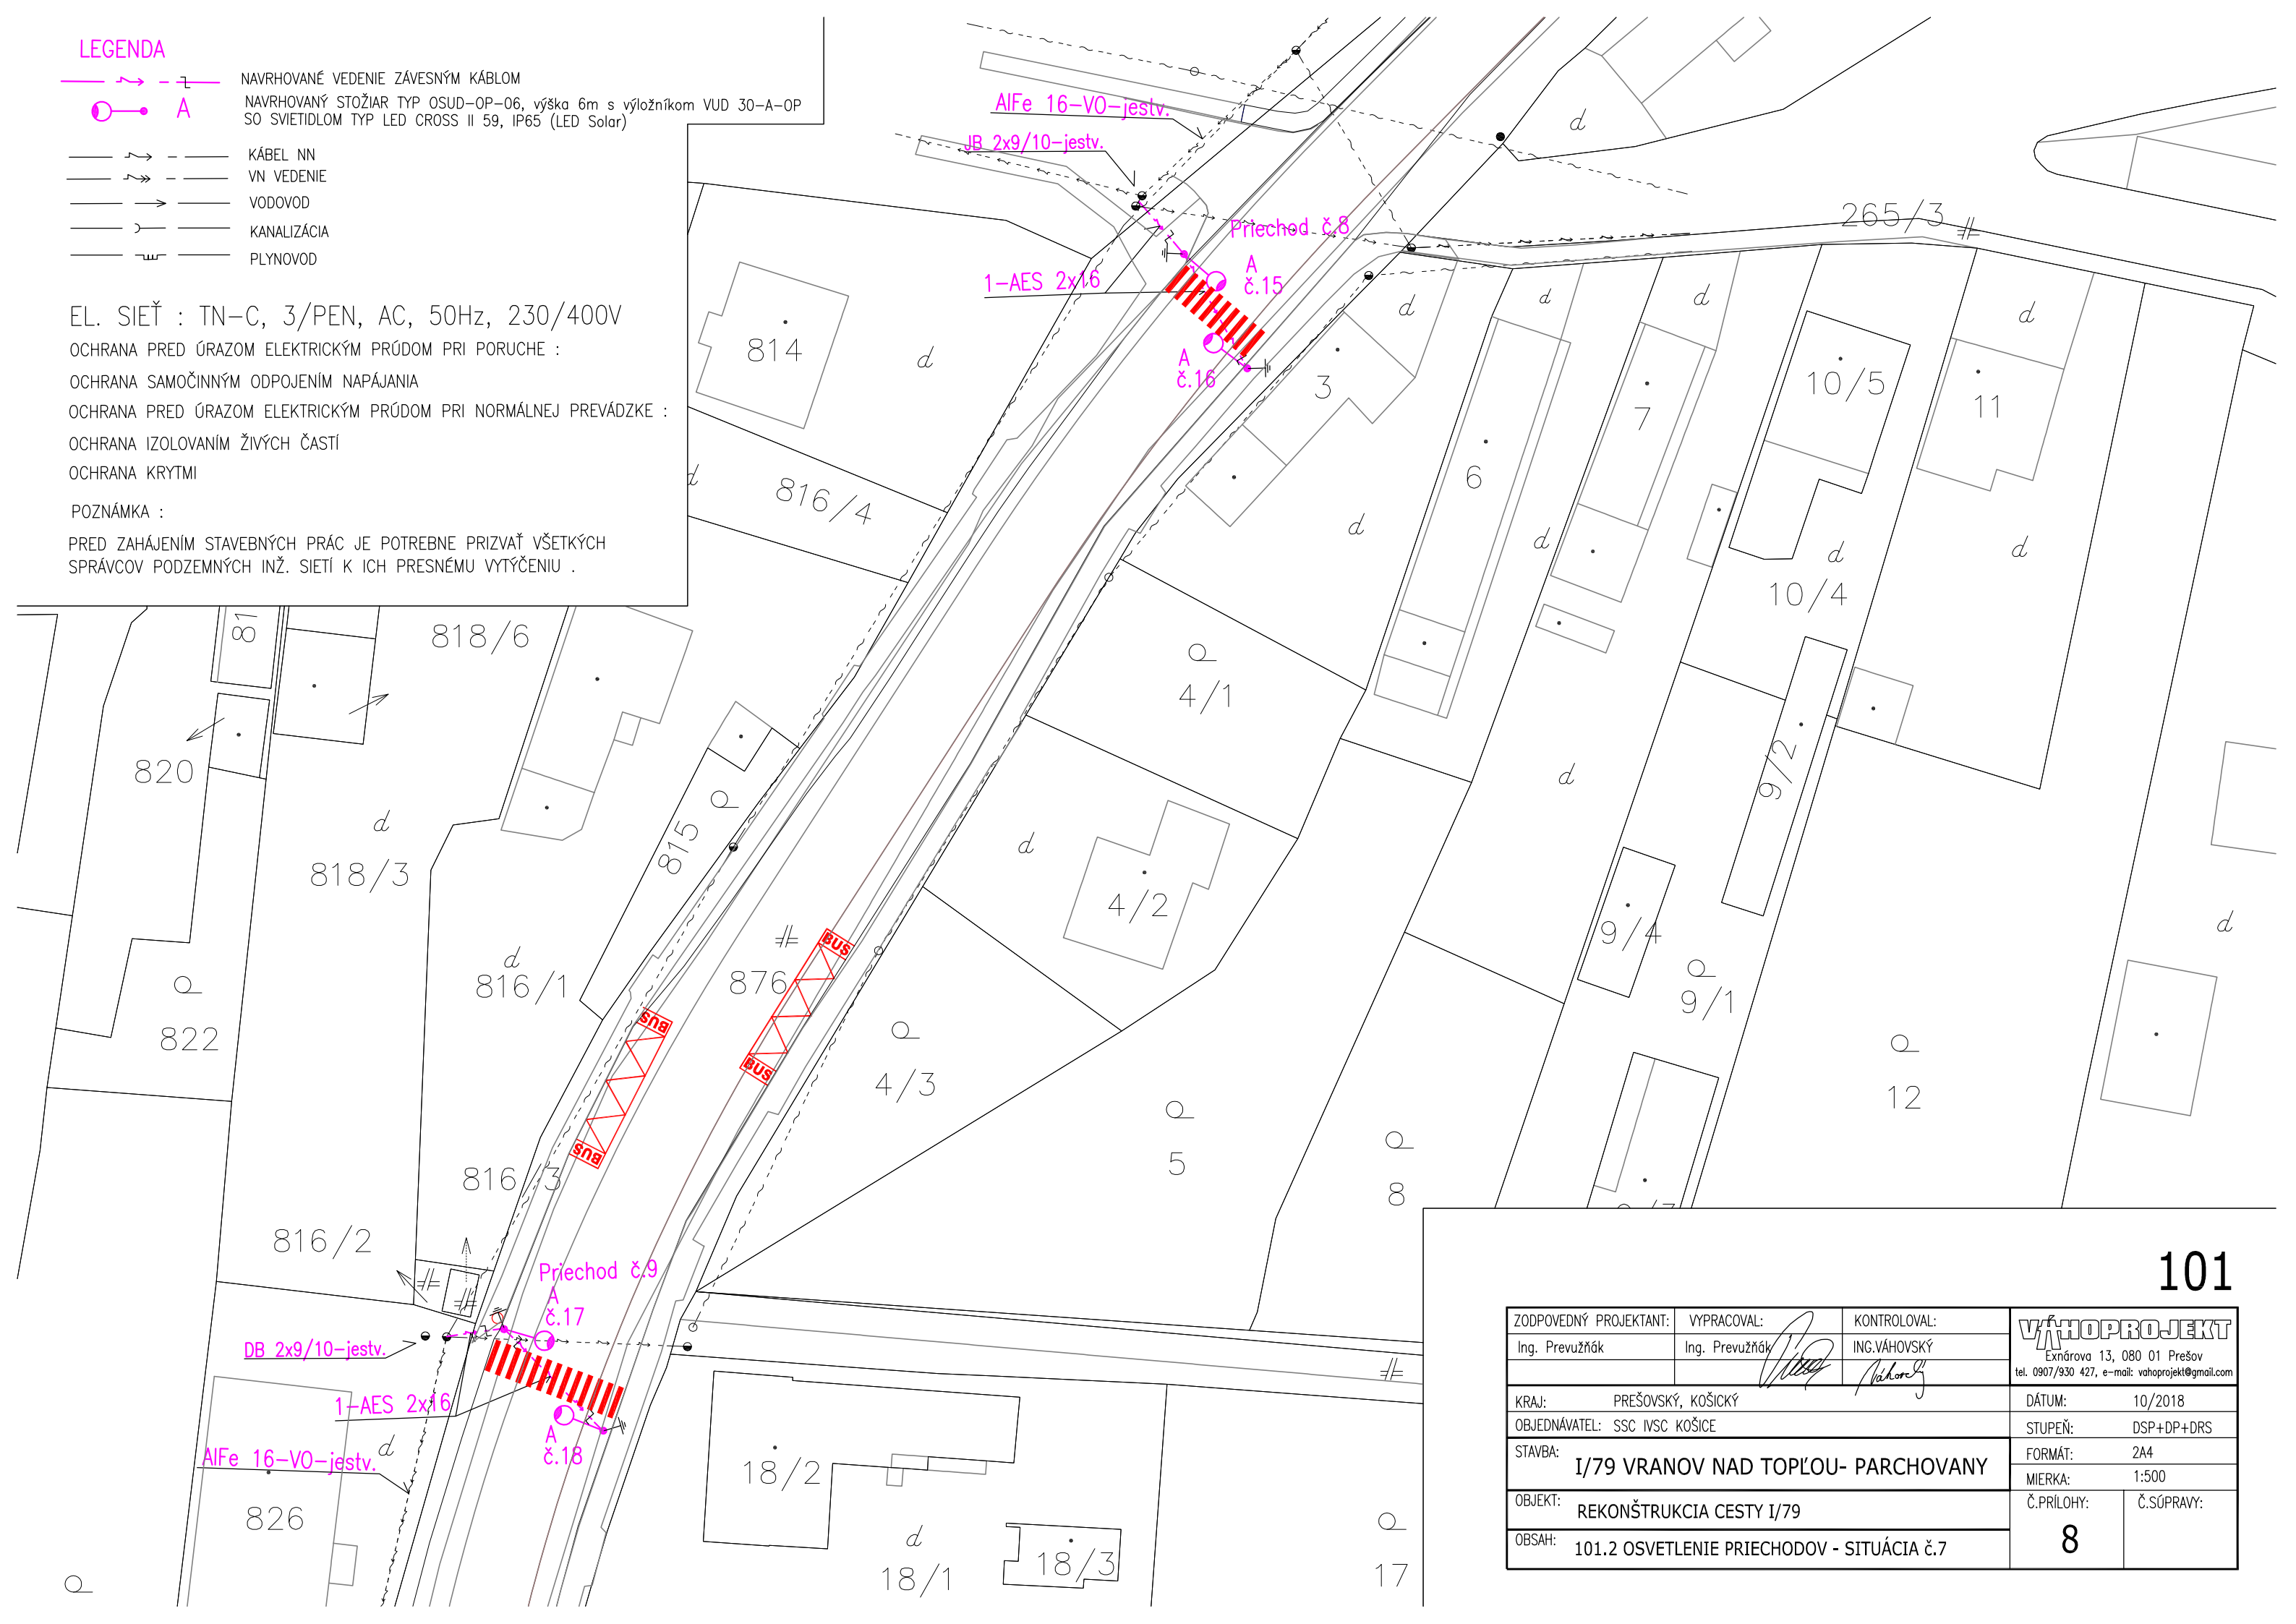

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<b>VÁHOPROJEKT</b> Exnárova 13, 080 01 Prešov tel. 0907/930 427, e-mail: vahoprojekt@gmail.com
Ing. Prevuzňák	Ing. Prevuzňák	ING.VÁHOVSKÝ	
KRAJ:	PREŠOVSKÝ, KOŠICKÝ	DÁTUM:	10/2018
OBJEDNÁVATEL:	SSC IVSC KOŠICE	STUPEŇ:	DSP+DP+DRS
STAVBA:	<b>I/79 VRANOV NAD TOPĽOU- PARCHOVANY</b>	FORMÁT:	2A4
OBJEKT:	REKONŠTRUKCIA CESTY I/79	MIERKA:	1:500
OBSAH:	101.2 OSVETLENIE PRIECHODOV - SITUÁCIA č.7	Č.PRÍLOHY:	Č.SÚPRAVY:
		<b>8</b>	