
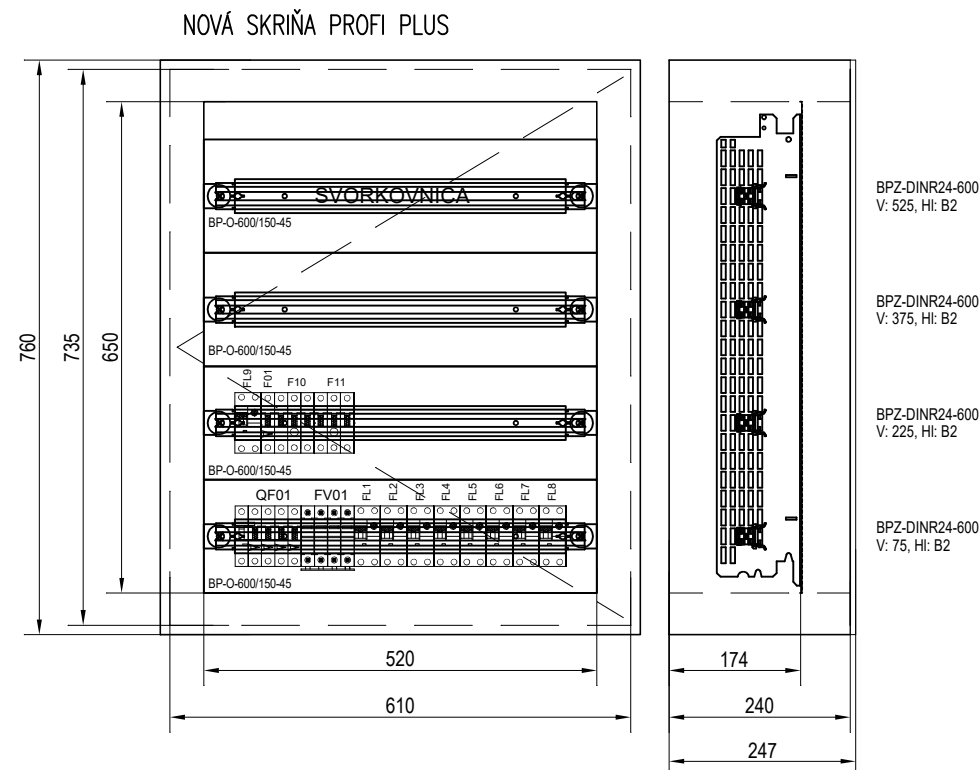



SO 02 BUDOVA MERNÉHO OBJEKTU

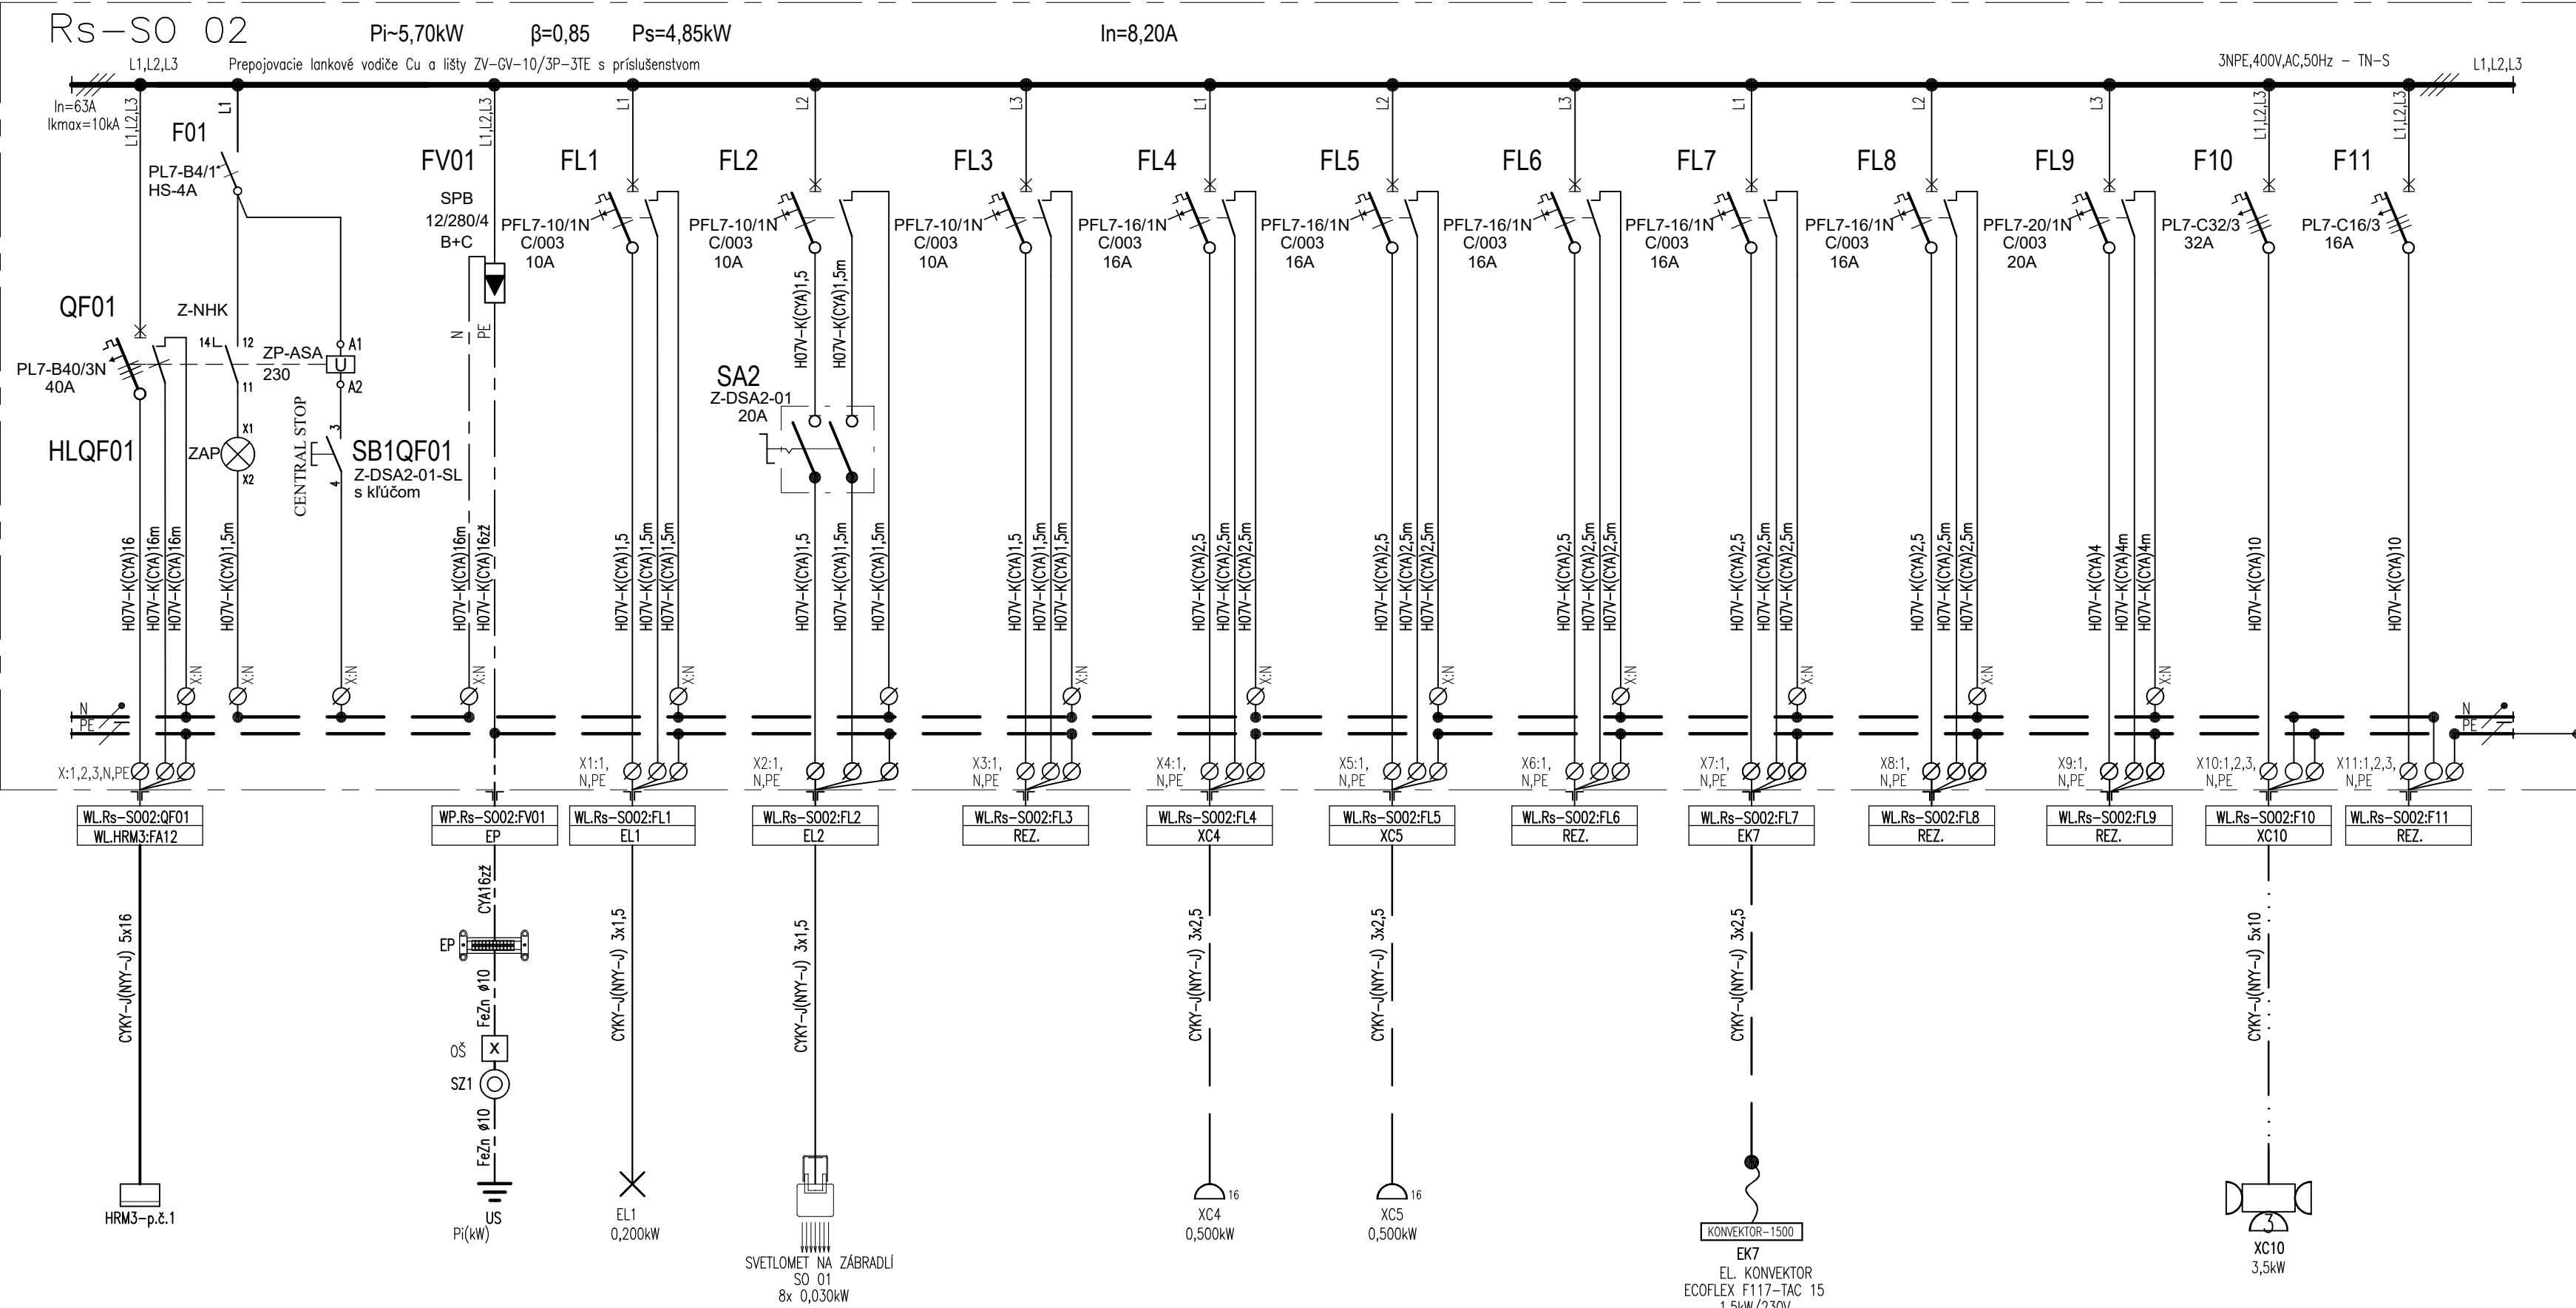

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 332000-4-41/2007:

A) Normálna prevádzka: V ZMYSLE čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41/2007)

- čl. A.1 základná izolácia živých častí
- čl. A.2 zábranou alebo krytom
- čl. B.2 prekážkami
- čl. B.3 umiestnením mimo dosah

B) Porucha: V ZMYSLE čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41/2007)

- čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- čl. 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
- čl. 411.3.3 doplnková ochrana

C) systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41/2007)

POZNÁMKY :

Rozvádzač je ocep typ PROFI PLUS povrchový, IP 30 resp. FKV-07-FR, IP 55 –eaton.

Prívody zdola, vývody zhora. Predná strana – plné 1–krídlové dvere–pravé.

Povrchová úprava RAL 7032.


Prístroje rozmiestniť a pripojiť tak, aby bolo možné robiť údržbu izolovaným náradím za prevádzky.

El.inštal. prístroje označ smerovým a okruh. značením páskou BROTHER napr.TZ-111 P-touch 6mm-Black on Clear.

Všetky svorky ističov a prísluš. vyviesť na svorkovnice pružinové WAGO-TOPJOB rada 2010, príklady rada 285.

Rozvádzač:	Profi Plus
Poloha:	NA povrch (3-dielny systém)
Stupeň krytia:	IP30/54
Požiarna klasifikácia:	Žiadna
Dvere:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové, pravé
Vonkajšie rozmery	635 x 760 x 247 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Vnútorne rozmery:	520 x 650 (Šírka x Výška)
Výklenok:	
Podstavec:	Žiadny
Vnútorne členenie:	Jeden rám šírky 520mm.
Konštrukcia:	Uchytenie DIN list a montážnych plechov na bočnice BPZ-MSW.
Konštrukcia:	Max. počet radov DIN list (bez montáže elektromerových vaní) 4 (modulov 96)

AUTORIZÁCIA / OPRÁVNIENIE

NAVRHOL	ING. LOPUCHOVSKÝ	 hydrotech		
VÝPRACOVAL	ING. LOPUCHOVSKÝ			
KONTROLOVAL	ING. FÁBIK			
ZODP. PROJEKTANT	ING. LOPUCHOVSKÝ			
HIP	—			
INVESTOR	Metsa Tissue Slovakia s.r.o.	FIRMA: HYDROTECH a.s. ADRESA: MOHRANSKA 153 902 01 VYNOSY TEL.: 033/646 1045, 033/646 1046 FAX: 033/646 2224 E-MAIL: hydrotech@hydrotech.sk	VYHOTOVENIE	
STAVBA		MIERKA	—	
Predčistenie odpadových vôd pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.		STUPEŇ	DSP	ZVÁZOK
SO/PS		DÁTUM	11_09_2020	E2.2
NÁZOV VÝKRESU		FORMÁT	4xA4	ČÍSLO VÝKRESU
SO 02 BUDOVA MERNÉHO OBJEKTU - ROZVÁDZAČ Rs-SO 02		ZÁK. ČÍSLO	1-20/0137-04	6.
		ARCH. ČÍSLO	M 125	