



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrnická cesta 1960, 010 57 Žilina

DAQU Slovakia s.r.o.
Univerzitná 8498/25
010 08 Žilina

Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: **O19000920/LKo** Vybavuje: Ing. Košturiaková Žilina: **15.1.2019**

Vec: **I/64 Porúbka – most 107 – rekonštrukcia**
 k. ú. Porúbka, p. č. 2302/1, 2303/1, 2349/1, 1318/2, 139/1
 k. ú. Lietavská Lúčka, p.č. 1270, 1264
 Investor – Slovenská správa ciest
 - vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí

Dňa 20.12.2018 sme od Vás obdržali situáciu predmetnej stavby rekonštrukcie mostného objektu ev. č. 64-107 v k. ú. Porúbka a Lietavská Lúčka spolu so žiadosťou o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí.

K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z §140b dávame nasledovné stanovisko:

1. Záujmovým územím toho času neprechádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti.
2. V blízkosti navrhovanej rekonštrukcie mostného objektu sa toho času nachádza potrubie verejnej splaškovej kanalizácie. Situáciu s orientačným zákresom inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe (VV-zelená, VK-červená). Naše inžinierske siete požadujeme plne rešpektovať a zachovať.
3. Prípadné vodovodné a kanalizačné prípojky sú vo vlastníctve majiteľov jednotlivých objektov, informácie o týchto objektoch si vyžadajte od ich majiteľov.
4. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 je vymedzené pásmo ochrany VK v šírke min 1,5 m (do DN 500mm vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany. Všetky navrhované objekty požadujeme umiestniť mimo ochranné pásmo existujúcich inžinierskych sietí. V ochrannom pásme VK musia byť výkopy vykonávané ručne.
5. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná pri súbahu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo zachované ochranné pásmo STN 73 6005 existujúcich inžinierskych sietí. Vytýčenie našich sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia.


6. V pásme ochrany je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia; vykonávať zemné práce, terénne úpravy; umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (stavby s bet. základom, vysádzať stromy a kríky) alebo vykonávať činnosti ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, VK alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
7. Prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom našej spoločnosti.

Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od dňa jeho vydania.

S pozdravom

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 ŽILINA ②
Ing. Jozef Lučivňák
investičný riaditeľ

Príloha: 1x Situácia

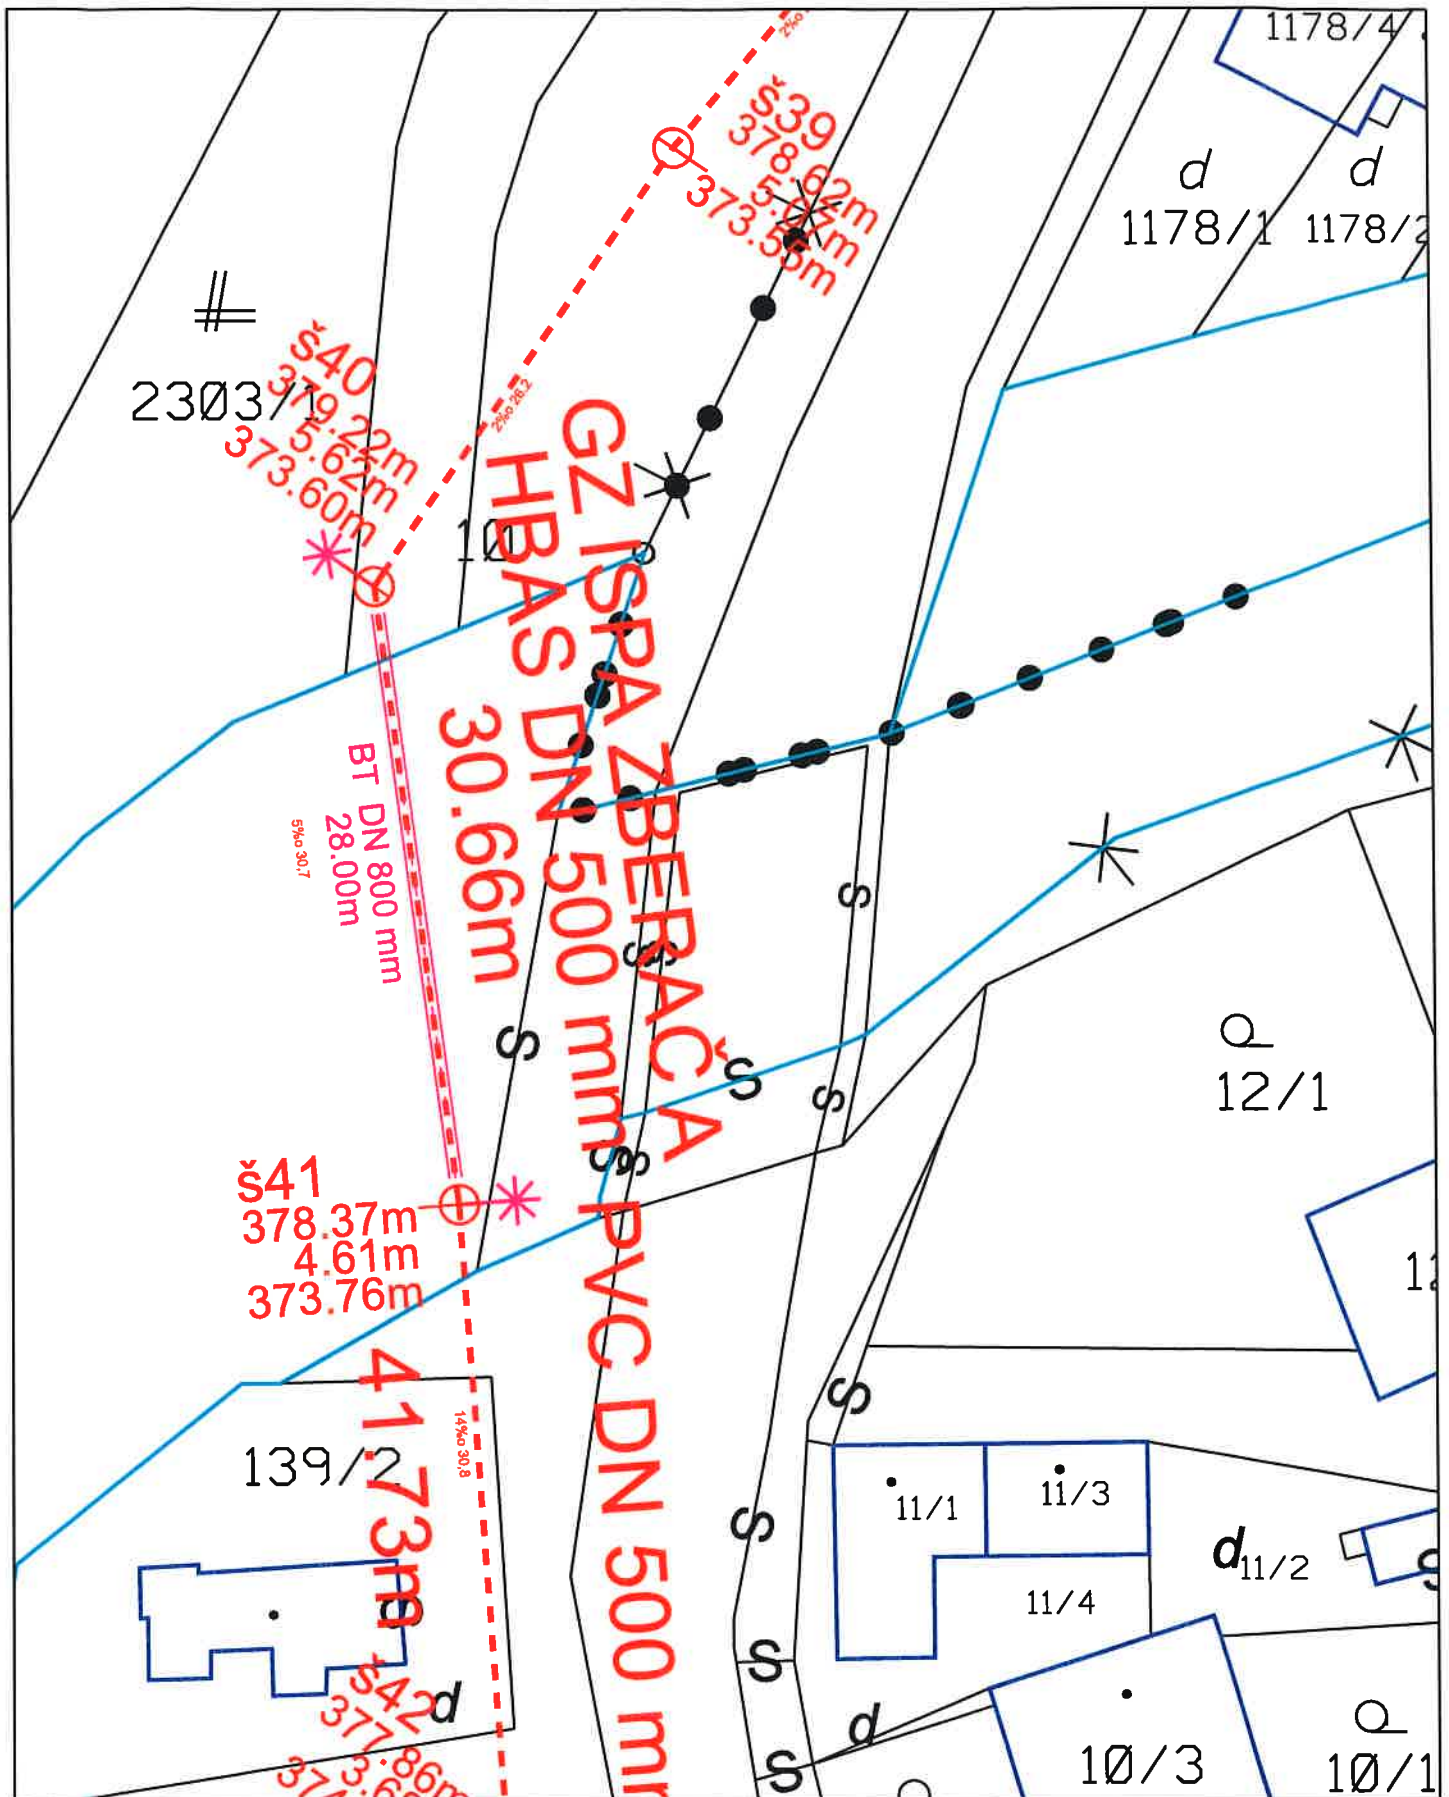

1 : 371

Situácia nenahrádza vyjadrenie SEVAK a.s. Žilina potrebné pre účely konania v zmysle stavebného zákona, má výhradne informatívny charakter a nesmie byť poskytnutá tretím osobám na iné využitie.

15. 1. 2019

