


PROTIRÁZOVÁ OCHRANA PRI ČS S AKUMULÁCIOU

PODORYS
1: 100

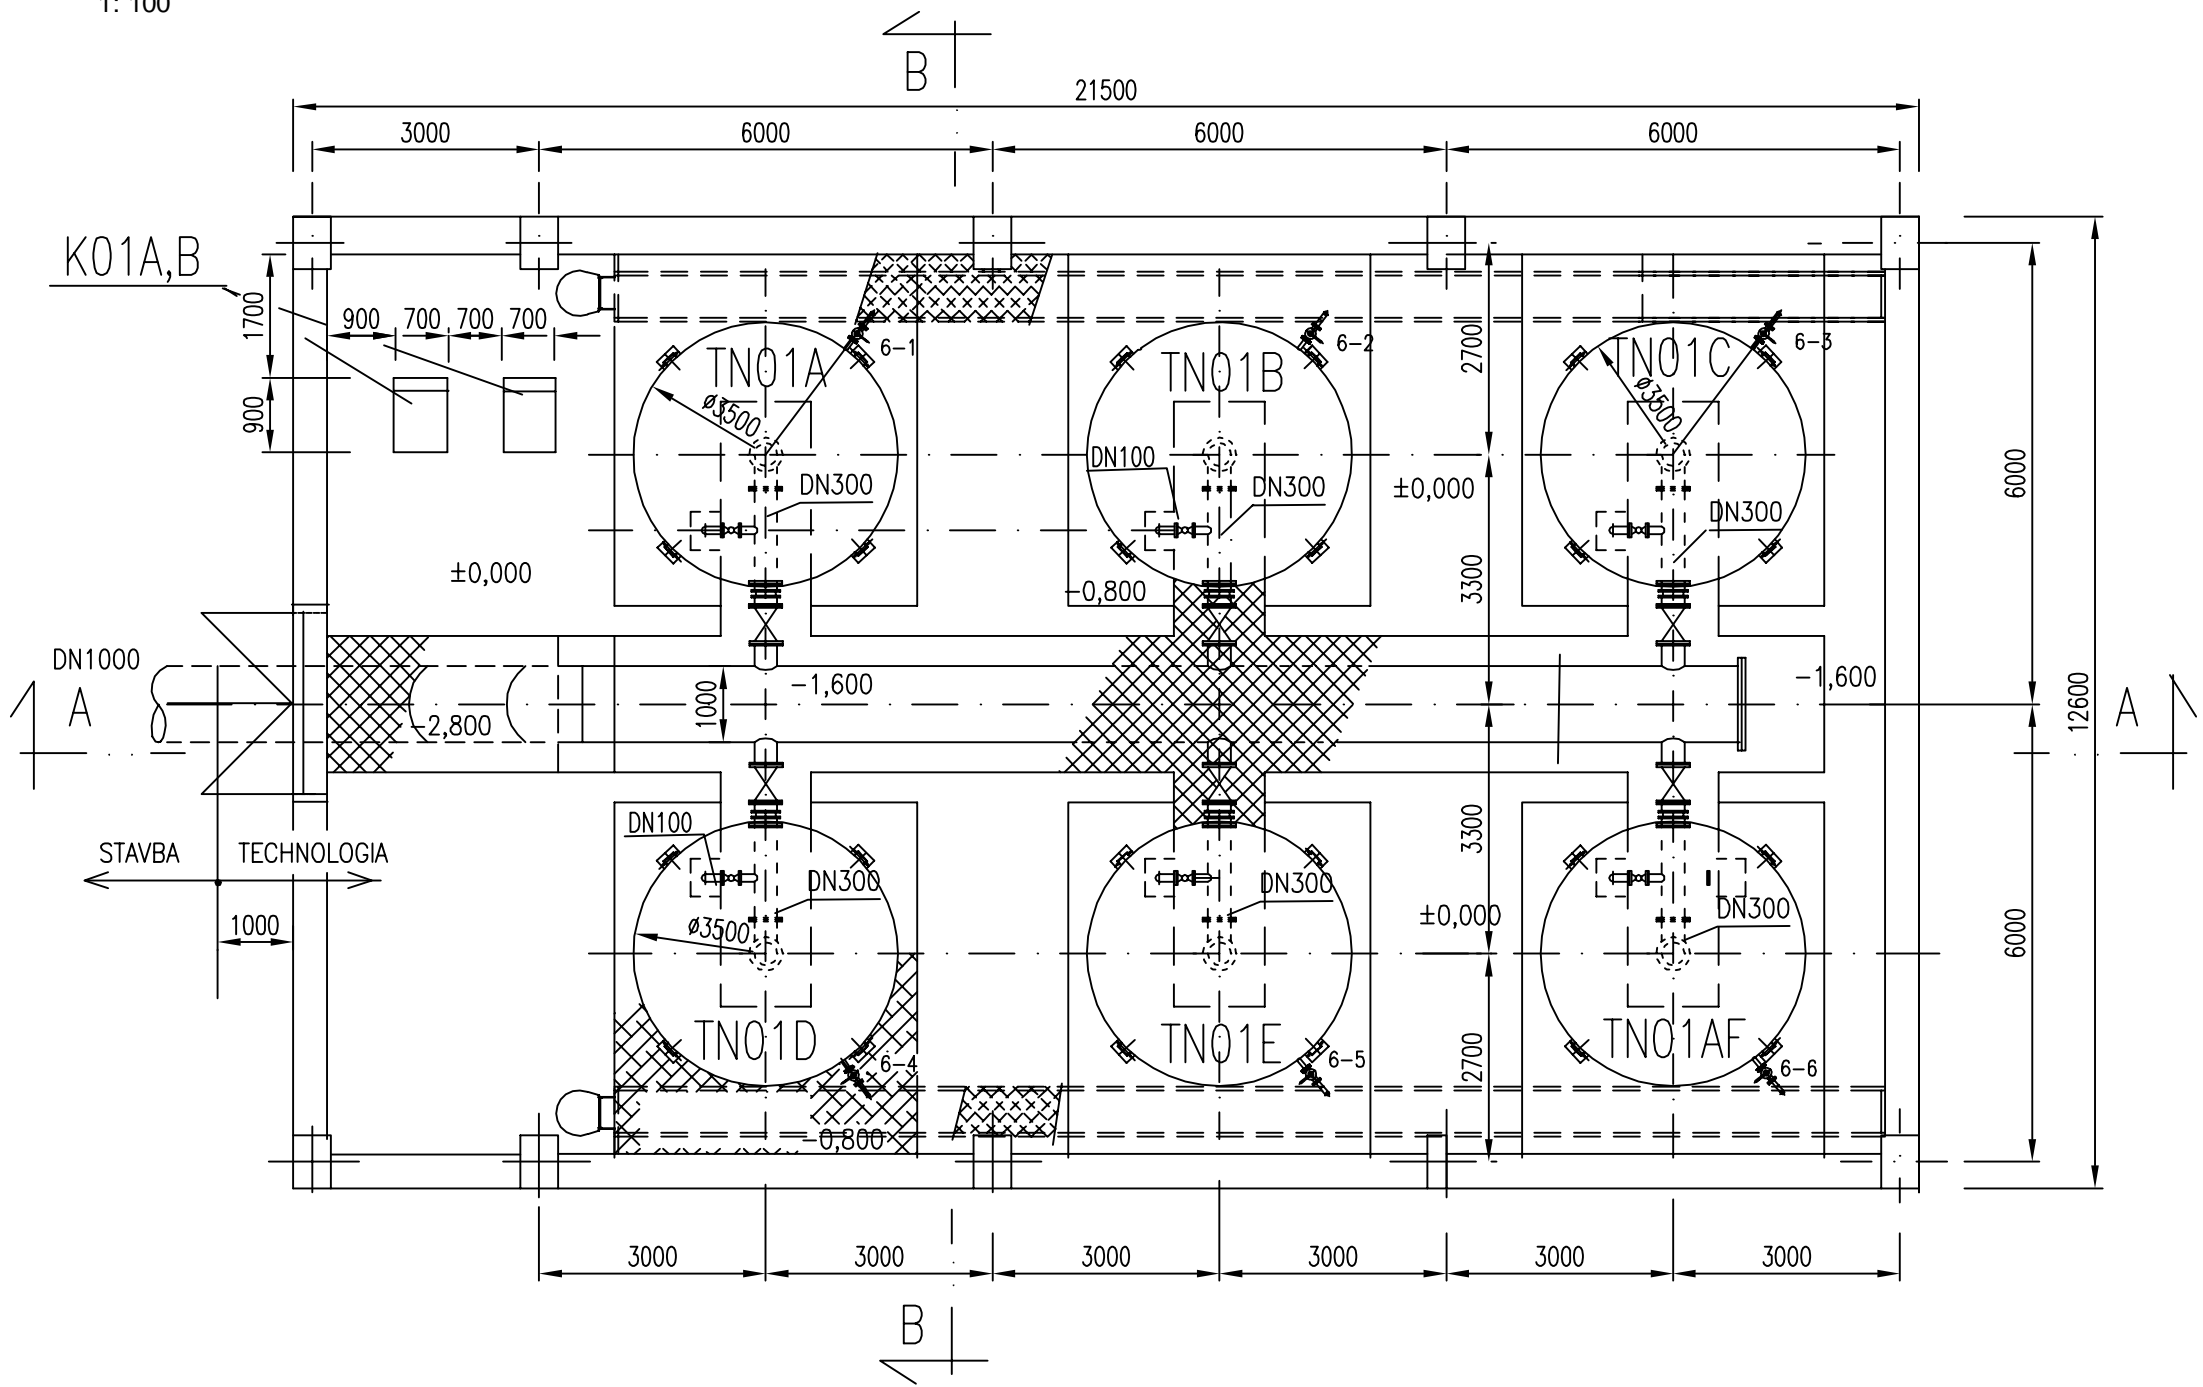

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI

N01	6	KLADKOSTROJ RUCNÝ JEDNONOSNÍKOVÝ	NOSNOST 1,0t VÝSKA ZDVIHU 8,0m	36
K01A,B	12	SKRUTKOVÝ KOMPRESOR	Q=100m ³ /h, p=1.10MPa, M=11kW, 3x400V, 50Hz	220
TN01A,F	36	OCELOVA VERTIKALNA TLAK. VALCOVA NADRZ	OBJEM 65m ³ PN10 PRIEMER 3500mm, V= 7200mm	18000
POL. C.	KUSOV	N Á Z O V	HLAVNÉ ÚDAJE	HMOTNOST 1ks kg


Posúdenie VN Tichý Potok podľa článku 4.7. Rámcovej smernice o vode
2. Alternatívne riešenia - A.2. Prívod vody Žitný Ostrov - východné Slovensko

A.2.2-6 Protirázová ochrana pri ČS s akumuláciou
1 : 100

Assessment of Tichý Potok Water Reservoir acc. to Article 4(7) of the EU Water Framework Directive

2. Alternatives - A.2. Water Supply Žitný Ostrov - Eastern Slovakia
A.2.2-6 Water hammer protection in pumping station with accumulation
1 : 100

REZ A-A
1: 100



REZ B-B
1: 100

