


PÔDORYS
M 1 : 200



Posúdenie VN Tichý Potok podľa článku 4.7. Rámcovej smernice o vode

2. Alternatívne riešenia - A.2. Prívod vody Žitný Ostrov - východné Slovensko


A.2.2-5 Čerpacia stanica s akumuláciou
1 : 200

Assessment of Tichý Potok Water Reservoir acc. to Article 4(7) of the EU Water Framework Directive

2. Alternatives - A.2. Water Supply Žitný Ostrov - Eastern Slovakia


A.2.2-5 Pumping station with accumulation
1 : 200

REZ A-A
M 1 : 200



AKUMULAČNÁ NADRŽ
5 000m³

AKUMULAČNÁ NADRŽ
5 000m³

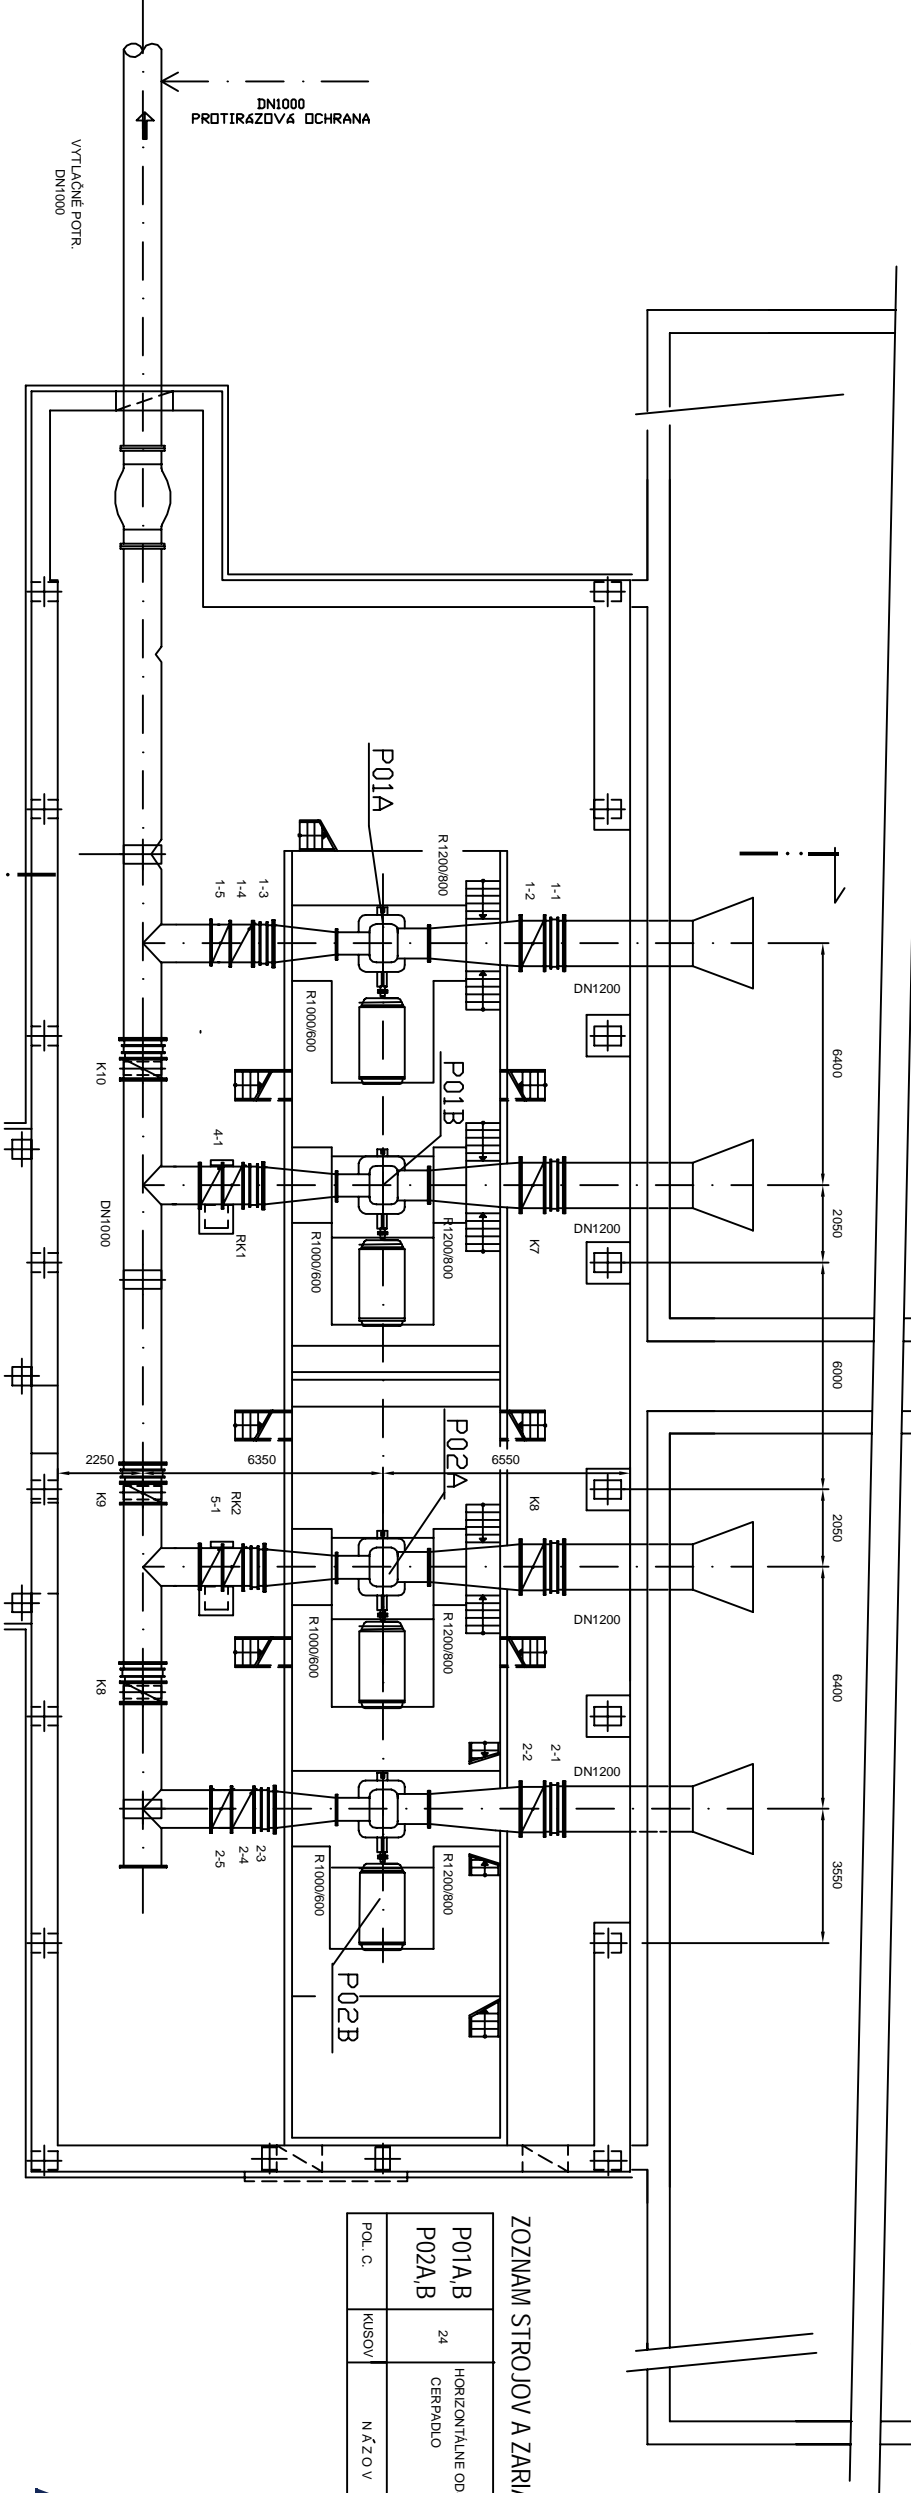

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

P01A,B	24	HORIZONTÁLNE ODSTREdivÉ ČERPADLO	Q=850l/s H=69m 690 V 50Hz EL. MOTOR 800kW /FREKVENČNÝ MENIC/	8 800kg
P02A,B				
POL. C.	KUSOV	NÁZOV	HLAVNÉ ÚDAJE	HMOTNOSŤ kg