


SO 01 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

potrubie HD PE D110,SDR 17-dĺžka 132 m

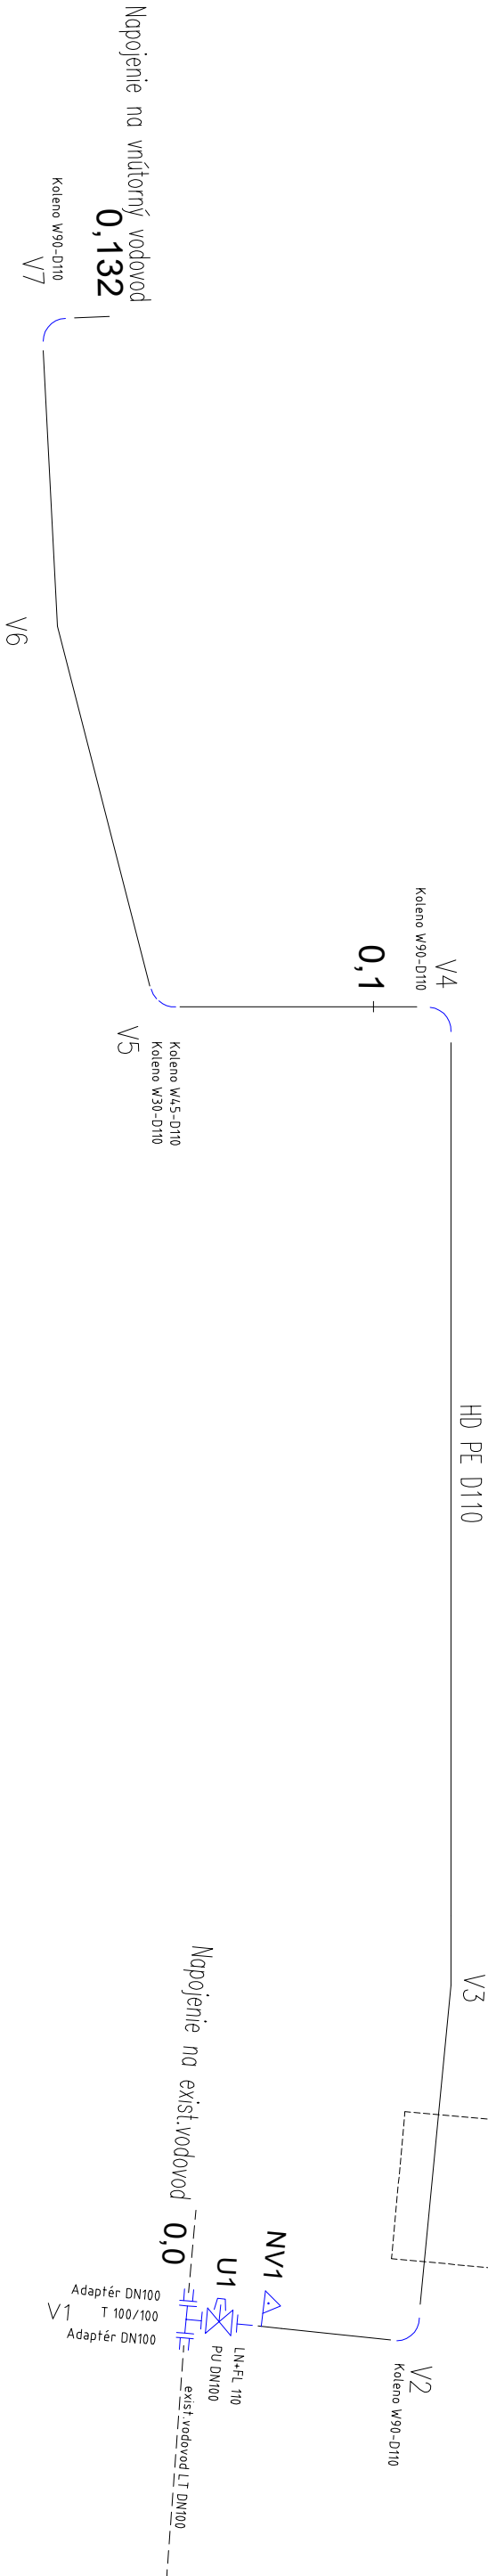

| VÝKAZ MATERIÁLU: | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| POTRUBIE HD PE,PE100, D 110-SDR 17 (110x6,6mm) | UZÁVER -E POSÚVAČ HAWLE S PRÍRUBAMI DN 100 č. 4.000 | ZEMNÁ SÚPRAVA TELESKOPICKÁ -HAWLE(č.9500) | POKLOP UZÁVEROVÝ -HAWLE(č.1750) PODKLADOVÁ PLATŇA-HAWLE (č.3481) | T-kus DN100/100-tvárna liatina | ADAPTÉR PRÍRUBOVÝ DN 100 | VOČNÁ PRÍRUBA FL 110 | LEMOVÝ NÁKRUŽOK E 110 | ELEKTROTVAROVKOVÉ KOLENO D110-W90 | ELEKTROTVAROVKOVÉ KOLENO D110-W45 | ELEKTROTVAROVKOVÉ KOLENO D110-W30 | PRESUVNÁ OBJÍMKA-ELEKTROSPojKA UB 110 |
| 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| m | ks | | | | | | | | | | |

POZNÁMKA: -POTRUBIE HD PE D110,PN10 BUDE DODANÉ V KOTÚČOCH ,SPÁJANÉ POMOCOU ELEKTROSPojOK

-MATERIÁL VO VODOMERNEJ ŠACHTE JE VYKÁZANÝ V PRÍLOHE č.5 - VODOMERNÁ ŠACHTA

Doplňok

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------|
| Vypracoval: | Ing.Kolár | Zodp.proj.: Ing.Kolár | INGPAK H&K,s.r.o. | |
| Kreslil: | EPSON COLOR 1520 | HLP: Ing. Hlavatý | BANSKÁ BYSTRICA | |
| Okr.úrad: | B.Bystrica | Kroj: Banskobystrický | Formát: | 5 A4 |
| Investor: | MÚR,Príbrnov 2 ,Brdislavo | | Dátum: | 12/2020 |
| Slovob: | BANSKÁ BYSTRICA,Partizánska 106 - vodovodná prípojka | | Stupeň: | DSP |
| | | | Číslo zrk.: | 03-1605 |
| | | | Mierka: | - |
| Príloha: | SO 01 Vodovodná prípojka | Arch.číslo: | Číslo prílohy: 6. | |
| SCHEMA KLADENIA POTRUBIA | | | | |
| | | | | |