



KÓPIA

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

20.12.2022

Naše číslo

OU-PD-OSZP-2023/015428-004

Vybavuje/linka

RNDr. Iveta Roháčová/
+421 961572962
iveta.rohacova@minv.sk

Prievidza

19. 01. 2023

Vec

Brose Prievidza – Kantína – Fáza VI, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I -

IO-301.2 Prípojka a areálový rozvod dažďovej kanalizácie – Fáza VI

IO-302.2 Prípojka a areálový rozvod splaškovej kanalizácie – Fáza VI

IO-303.2 Prípojka pitnej vody – Fáza V

IO-307.2 Prípojka požiarnej vody – Fáza V

- oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Dňa 21.12.2022 podal investor vodnej stavby, Brose Prievidza, spol. s r. o., Max Brose 2909/20, 971 01 Prievidza, v zastúpení spoločnosťou BF Partners s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o povolenie podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení na uskutočnenie vodnej stavby

Brose Prievidza – Kantína – Fáza VI, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I

IO-301.2 Prípojka a areálový rozvod dažďovej kanalizácie – Fáza VI

IO-302.2 Prípojka a areálový rozvod splaškovej kanalizácie – Fáza VI

IO-303.2 Prípojka pitnej vody – Fáza V

IO-307.2 Prípojka požiarnej vody – Fáza V

(ďalej len vodná stavba)

Vodná stavba je umiestnená v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo KN-C 8114/29, v Priemyselnej zóne Prievidza – západ I. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Prievidza, dňa 31.08.2022 pod č. 2.4.2-10928-2022/73790-02, právoplatné dňa 08.10.2022.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne stavebné konanie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje začatie vodoprávneho stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že tunajšiemu úradu sú pomery staveniska dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, po osobnej dohode termínu stretnutia (kontakt na oznámení).

Telefón

+421961572960

E-mail

oszp.pd@minv.sk

Internet

IČO

00151866

Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2023/015428

Por.č.záznamu

004

Číslo záznamu

0003566/2023

Typ záznamu

Externý odoslaný záznam

Forma originálu

hodnoverná elektronická

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Špeciálny stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne ani na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži orgán štátnej vodnej správy na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona k povoľovanej vodnej stavbe, predpokladá sa, že s vodnou stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Toto oznámenie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona a § 73 vodného zákona. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Prievidza podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Prílohy

1. Situácia

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1

DOPRAVNÝ ÚRAD, Letisko M.R.Štefánika 1, 823 05 Bratislava 216

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 1

Obvodný bankský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza 1

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1

SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov

DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 1

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skratene TSMPD s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza 1

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.), G. Švéniho 3, 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza, stavebný úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 1

Ing. Darina Mjartanová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PD-OSZP-2023/015428-004

BF Partners s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava-Staré Mesto


Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 1

MH Invest II, s. r. o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Rübig SK, k.s., Západná ulica 50, 971 01 Prievidza 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1

Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, Bratislava, 850 00 Bratislava

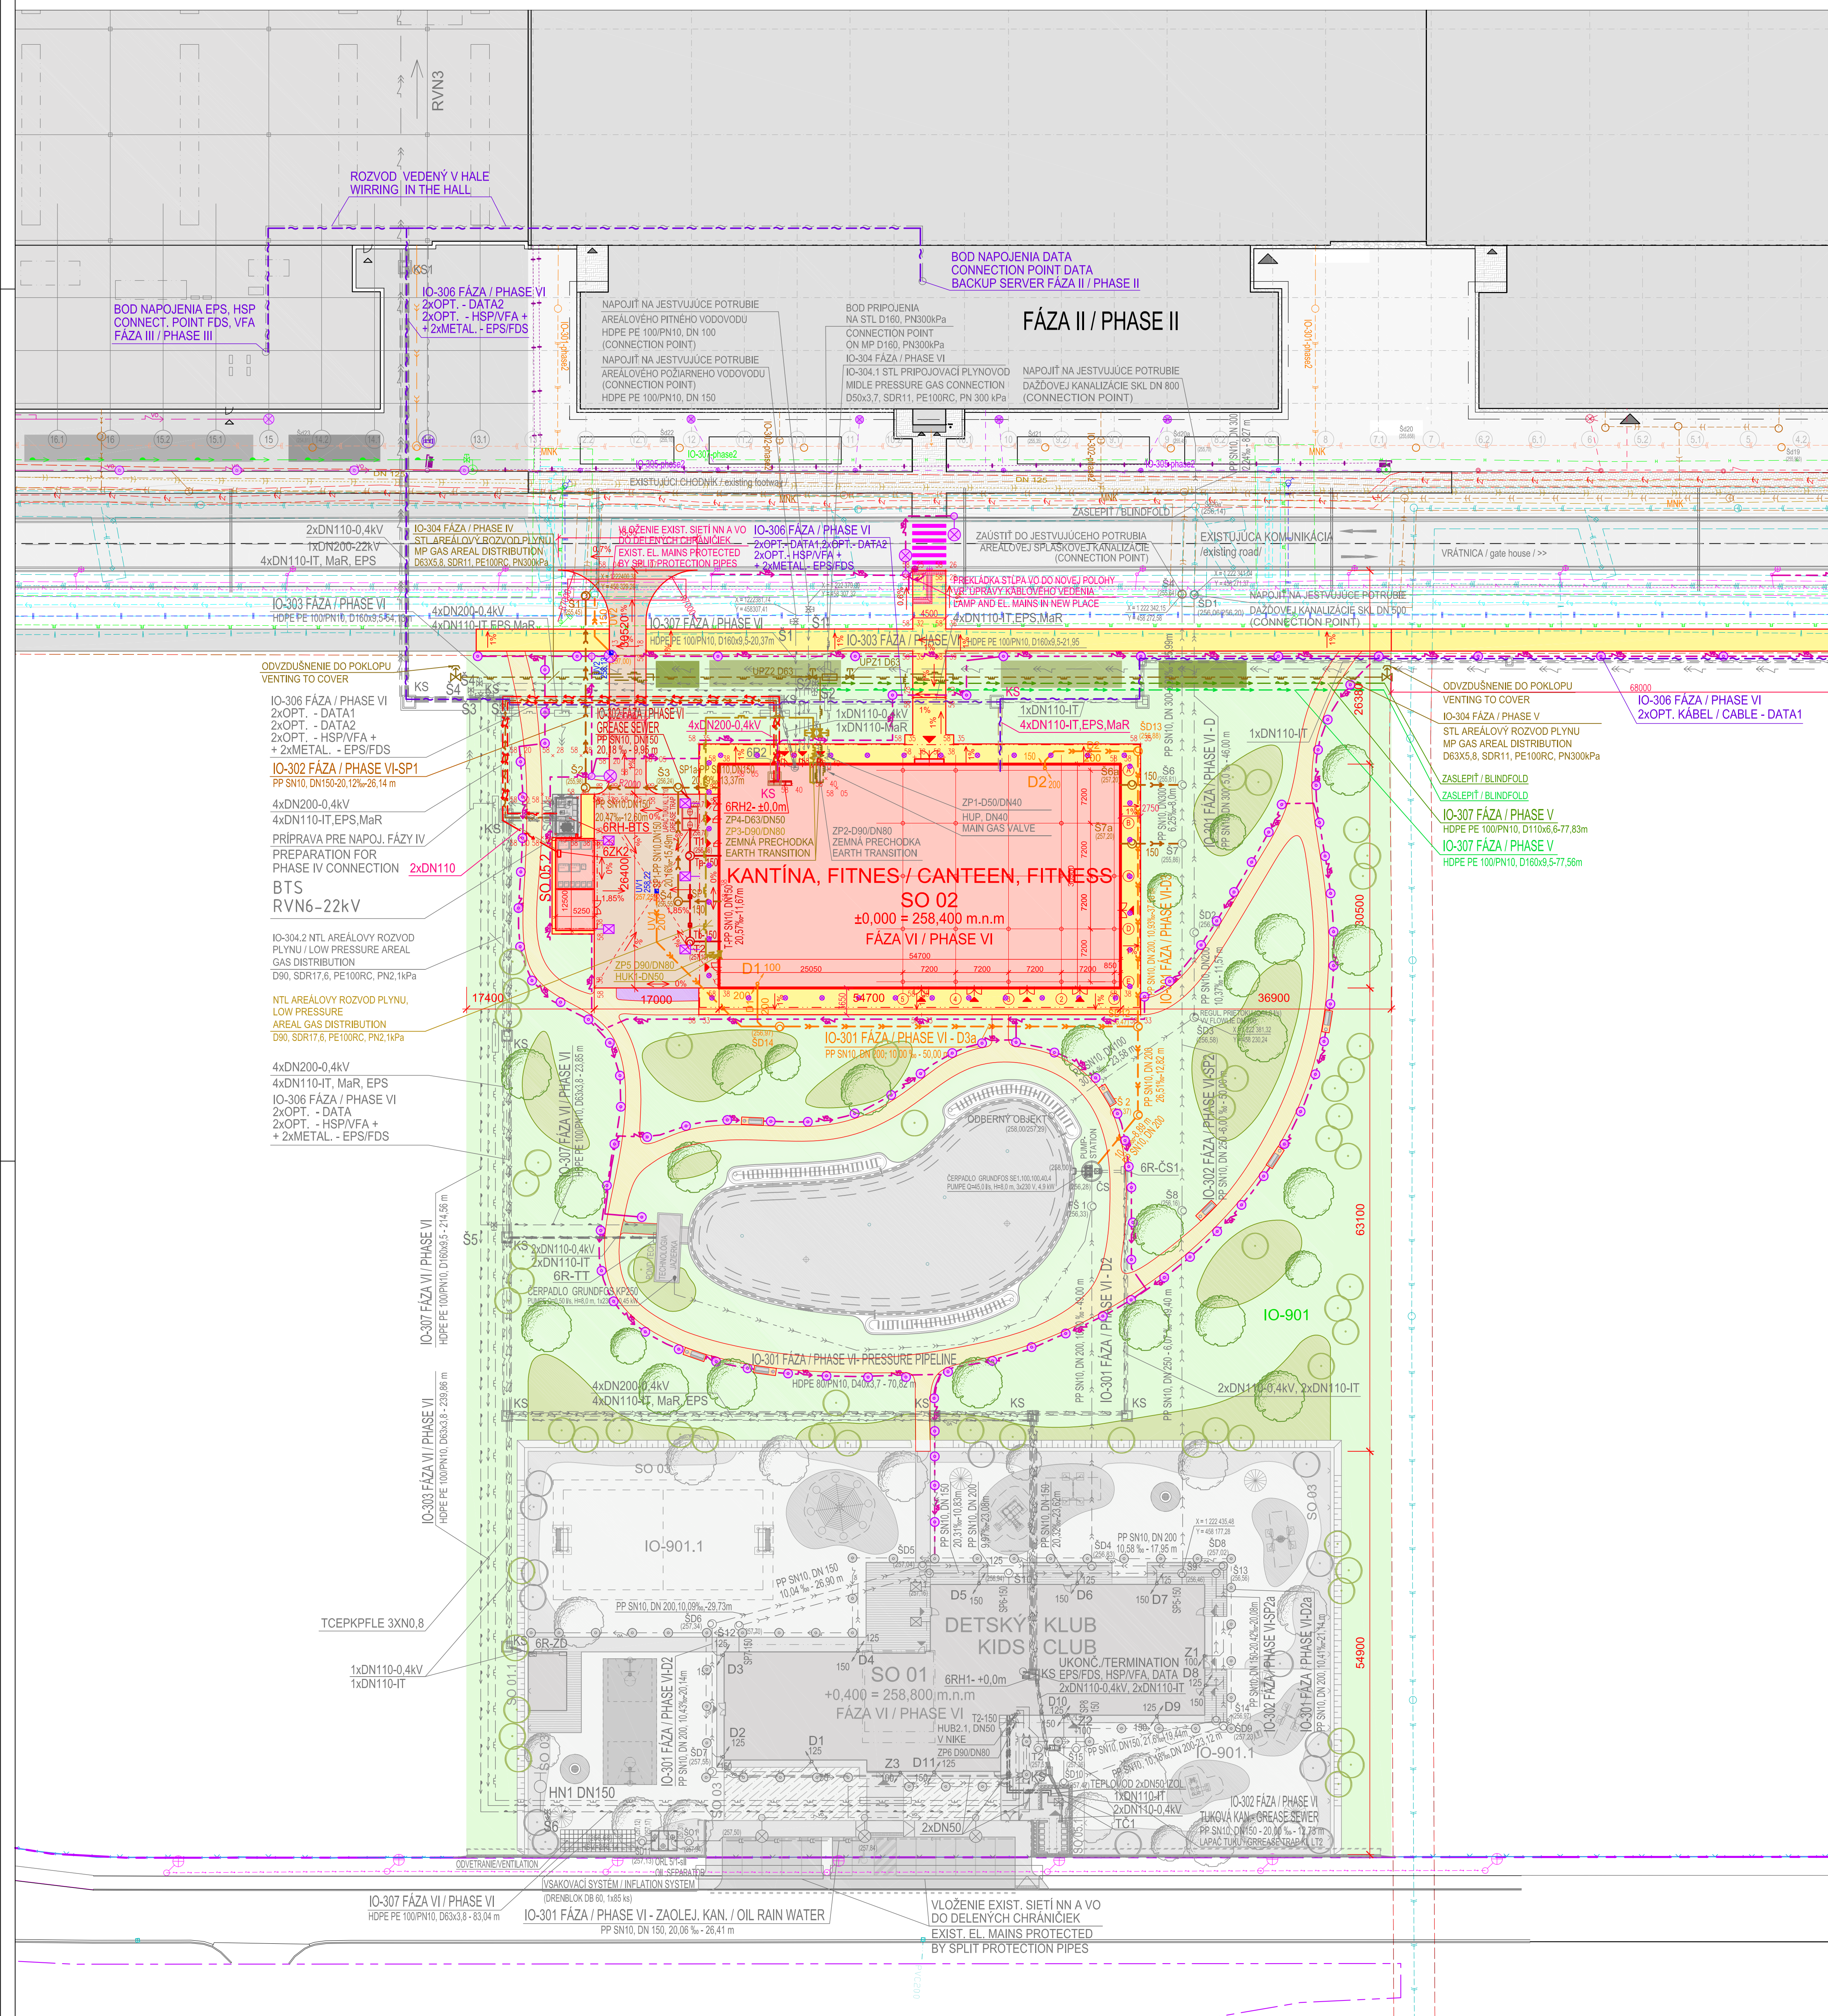

JESTUJOUCE STAVE FÁZY I A II PHASE I AND II EXISTING UTILITY LINE

GRAVITACNÁ SPAKOVKA KANALIZÁCIA GRAVITY WASTE WATER SEWAGE SPAKOVKA KANALIZÁCIA - VÝTLAK WASTE WATER SEWAGE - DISPLACEMENT DÁŽDOVÁ KANALIZÁCIA RAIN WATER SEWAGE-CHAN DŽD. KANÁL - KOPRYVNIŠKÁ RAIN WATER SEWAGE-OT DŽD. KANÁL - VÝTLAK RAIN W. SEW. DISPLACEMENT RAIN WATER POŽÁRNÝ VODOVOD FIRE WATER VTL PLYNOVOD HP GAS PIPELINE STL PLYNOVOD	VEREJNÉ OSVETLENIE EXTERNAL LIGHTING VNÁŠNÝ VODOVOD LOW VOLTAGE VNÁŠNÝ VODOVOD HIGH VOLTAGE LAMPA VEREJNEHO OSVET LIGHT FIXTURE TELEFON / OPTICKÝ KÁBEL TELEPHONE / OPTICAL CABLE KANALIZÁCIA S LAŽNÍKOVÝMI OUTDOOR DISTRIBUTION OF KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV CAMERA MIRROR CCTV CCTV
--	---

P	R	I	6	D	S	P	C	0	0	0	G	E	N	0	0	0	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Registratúrne číslo záznamu: 0003566/2023

Vec: Brose Prievidza – Kantína – Fáza VI, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I - IO-301.2 Prípojka a areálový rozvod
daždovej kanalizácie – Fáza VI IO-302.2 Prípojka a areálový rozvod splaškovej kanalizácie – Fáza VI IO-303.2

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	19.01.2023 11:14	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		