

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Prievidza

OU-PD-OSZP-2024/002314-004 Ing. Stanislava Kašubová/
+421 961572961

03. 07. 2024

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného - vodoprávneho konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Dňa 15.01.2024 podal investor obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany, IČO 00 318 043, v zastúpení starostom obce, na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu žiadosť:

- o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení na uskutočnenie vodnej stavby

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Čereňany, ul. Močiarna,

- novostavba vodovodného potrubia v obci Čereňany, ktoré bude súčasťou verejnej vodovodnej siete obce Čereňany, líniová stavba bude umiestnená:

v k.ú. Čereňany, na pozemkoch KN-C parc. č. 1460/3, 1458/3, 1456/3, 1454/3, 1452/3, 1560 (KN-E 555/10).

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Bystričany, dňa 09.03.2022, pod č. 423/2021/382/SOÚ, právoplatné dňa 27.04.2022.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy dňa 05.02.2024 listom č. OU-PD-OSZP-2024/002314-002 vyzval žiadateľa o doplnenie žiadosti a následne rozhodol o prerušení vodoprávneho konania.

Podanie bolo doplnené dňa 28.06.2024.

Projektovú dokumentáciu spracoval Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, 972 01 Bojnice, zodpovedný projektant Vladislav Chlpek, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 3558*T*I2, máj 2021.

Návrh vodnej stavby rieši vybudovanie rozšírenia verejného vodovodu za účelom zabezpečenia zásobovania vodou pre 5 RD v obci Čereňany na ul. Močiarna. Navrhnutá je jedna vetva vodovodného potrubia HDPE PE 100, DN 110 x 6,6 s celkovou dĺžkou 101,50 m. Navrhovaný vodovod bude napojený na existujúci rozvod verejného vodovodu a ukončí sa podzemným hydrantom. Trasa je navrhnutá v plánovanej miestnej komunikácii a časť v existujúcej komunikácii.

Dňom doručenia podania bolo začaté vodoprávne konanie.

Telefón
+421961572960

E-mail
oszp.pd@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2024/002314

Por.č.záznamu
004

Číslo záznamu
0040012/2024

Typ záznamu
Externý odoslaný záznam

Forma originálu
hodnoverná elektronická

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom. Vzhľadom na to, že vodohospodárskemu orgánu sú pomery dotknutého územia dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza, po predchádzajúcom dohovore na telefónnom čísle 0961 572 961, alebo e-mailovej adrese oszp.pd@minv.sk.

Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlíži vodohospodársky orgán na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Špeciálny stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny.

Toto oznámenie sa účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a nehnuteľnostiam dotknutým líniovou stavbou, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté a neznámym fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté, oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.

Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli obce Čereňany podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame obec verejnú vyhlášku zaslať tunajšiemu úradu s vyznačením dátumu zverejnenia (vyvesenia/ zvesenia).

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby:

Príloha k verejnej vyhláške:

1. situácia stavby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


Rozdeľovník k číslu OU-PD-OSZP-2024/002314-004

Obec Čereňany, Pálenická 491/4, Čereňany, Prievidza
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, Bojnice, Prievidza
Okresný úrad Prievidza, OSŽP - OPK, OH, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, PLO, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresný úrad Prievidza, CDaPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, Prievidza
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU

VETVA A - D110 x 6,6, DL.101,5 m

1454

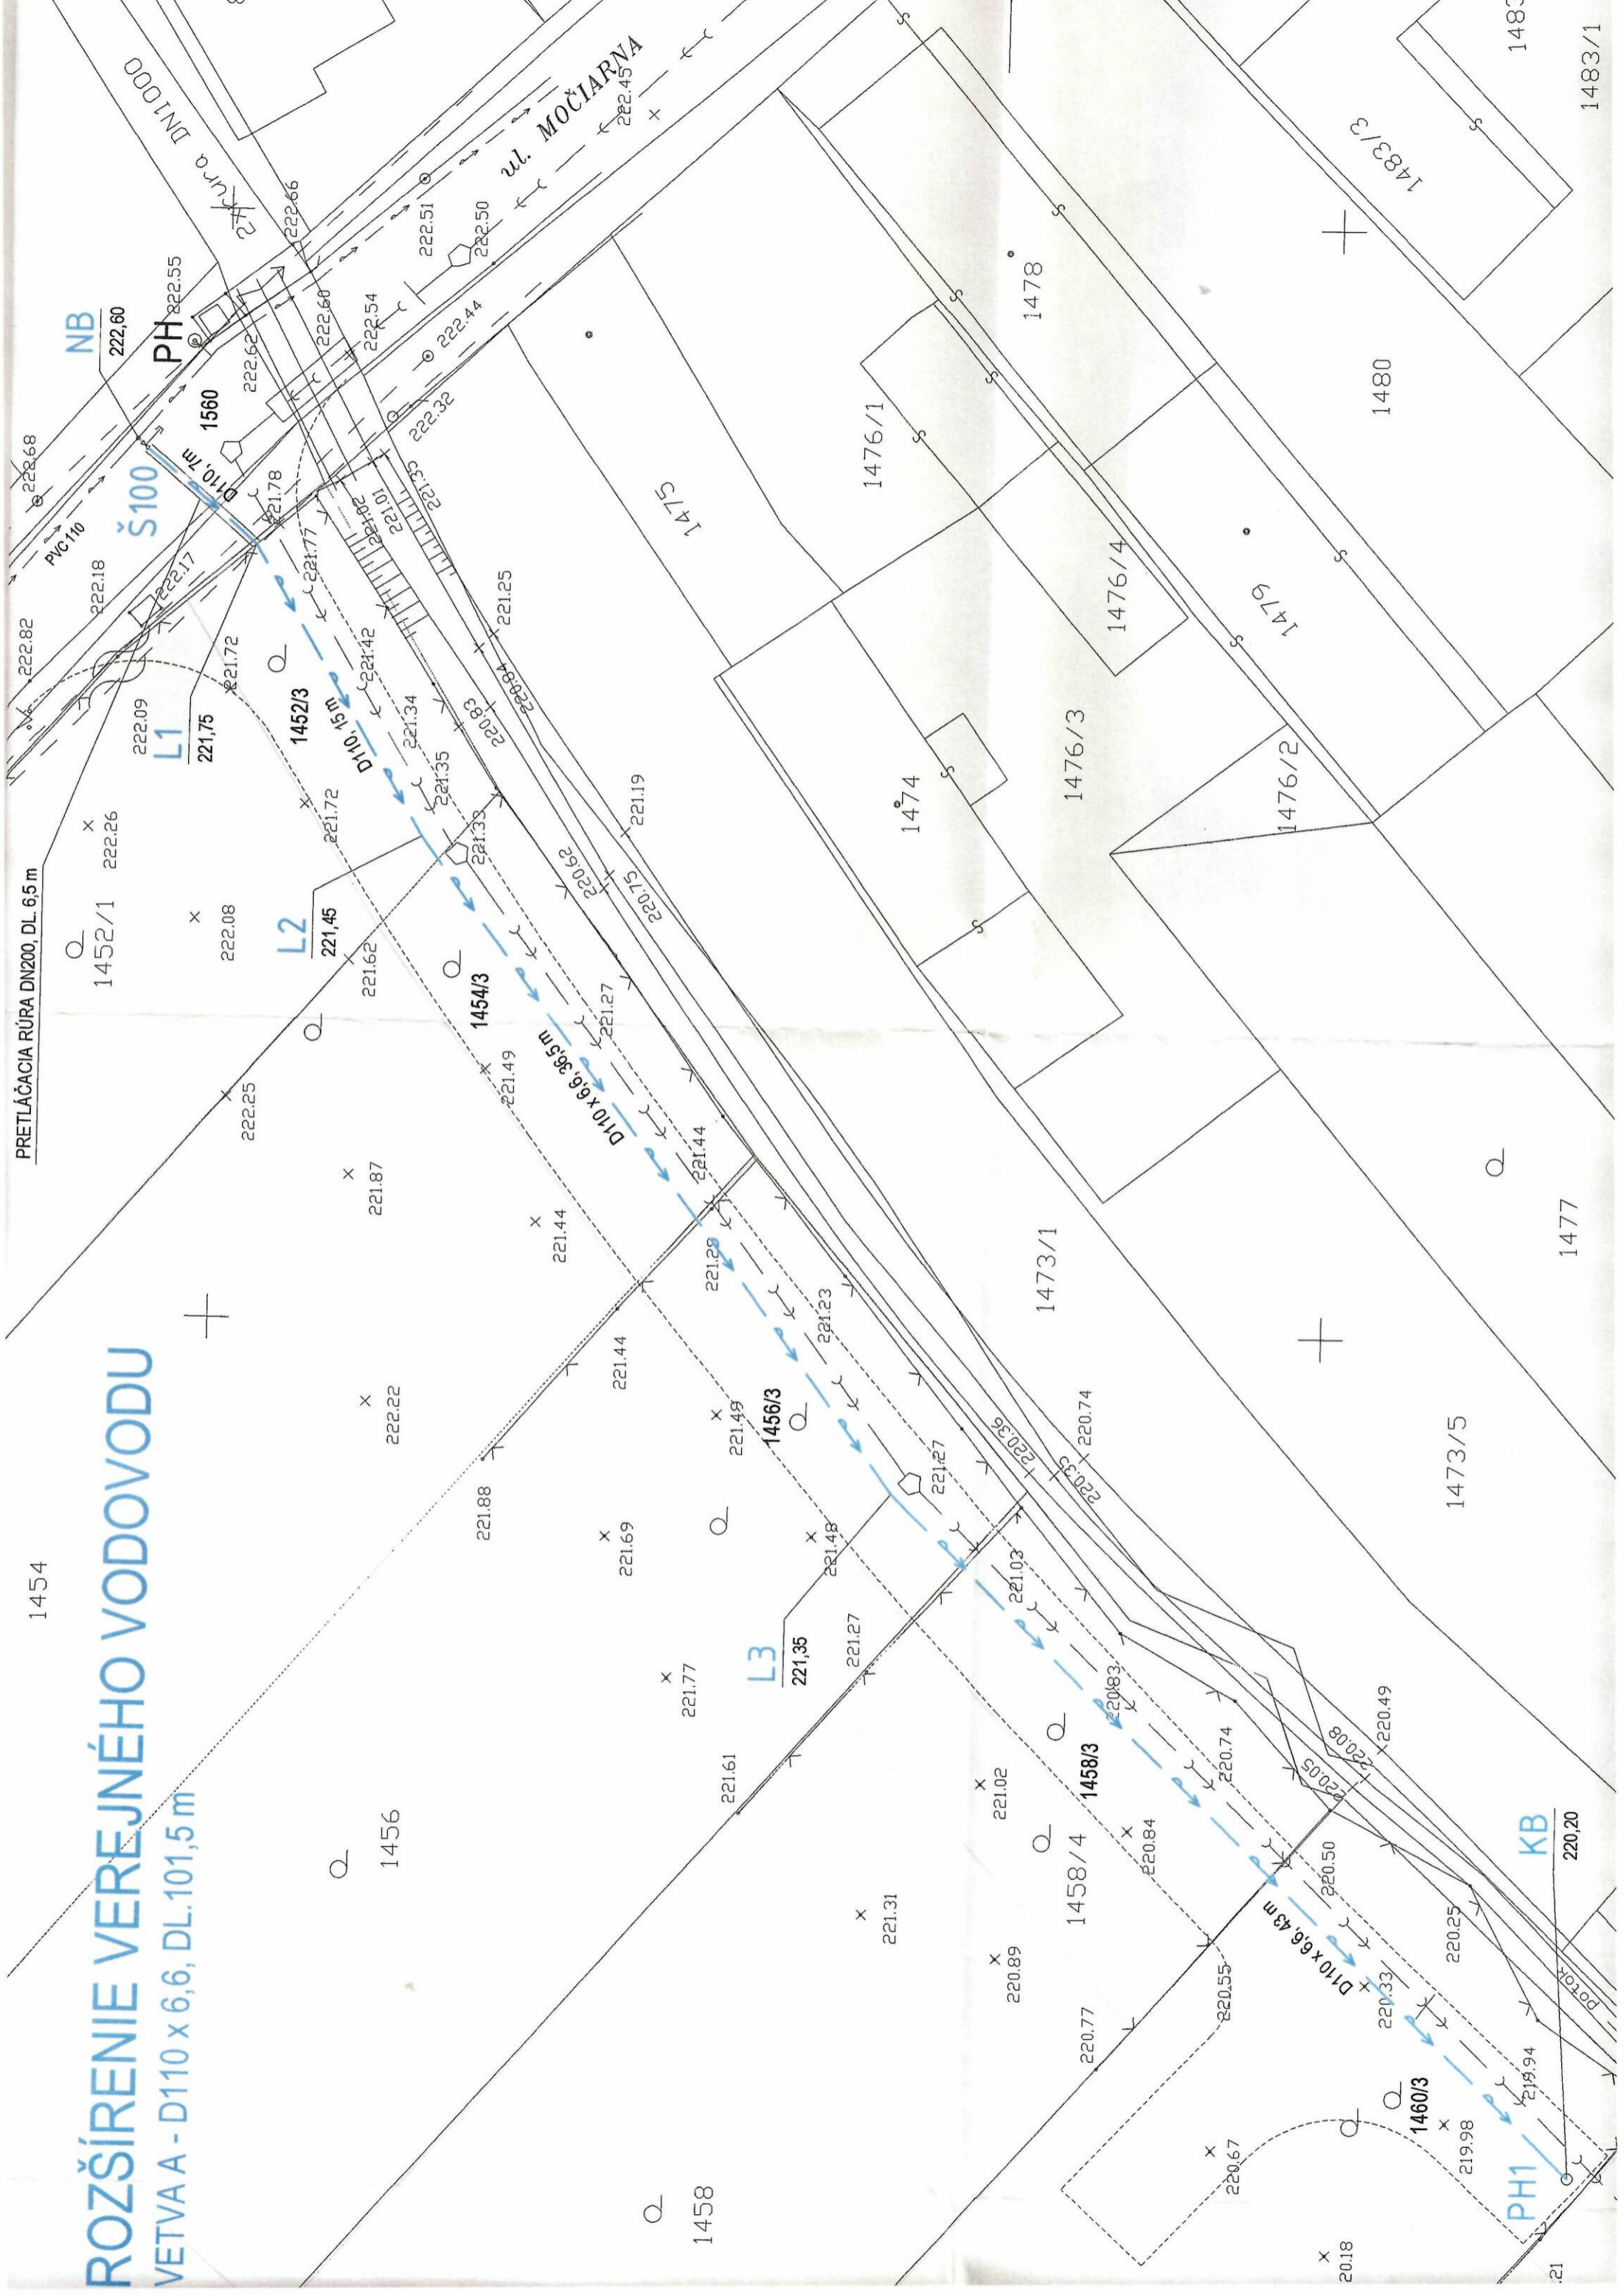

0001 1000
DN1100

NB

PH

Š100

L1

L2

L3

KB

PH1

PRETLÁČACIA RÚRA DN200, DL. 6,5 m

UL. MOČIARNA

1452/1

1560

1452/3

1454/3

1456/3

1458/3

1458/4

1460/3

1475

1476/1

1476/3

1476/4

1480

1483

1483/1

1477

1477

1473/1

1473/5

220,20

20,18

21

222,68

222,82

222,09

222,26

222,08

222,25

221,87

222,22

221,88

221,44

221,69

221,44

221,77

221,61

221,31

220,89

220,77

222,51

222,50

222,44

222,32

221,33

221,01

221,77

221,42

221,34

221,35

221,33

221,49

221,44

221,29

221,49

221,48

221,27

221,48

221,27

221,48

221,03

220,74

220,55

220,08

220,05

222,66

222,60

222,54

222,44

221,78

221,33

221,01

221,77

221,42

221,34

221,35

221,33

221,49

221,44

221,29

221,49

221,48

221,27

221,48

221,03

220,74

220,55

220,08

220,05

222,68

222,60

222,54

222,44

221,78

221,33

221,01

221,77

221,42

221,34

221,35

221,33

221,49

221,44

221,29

221,49

221,48

221,27

221,48

221,03

220,74

220,55

220,08

220,05

222,68

222,60

222,54

222,44

221,78

221,33

221,01

221,77

221,42

221,34

221,35

221,33

221,49

221,44

221,29

221,49

221,48

221,27

221,48

221,03

220,74

220,55

220,08

220,05

222,68

222,60

222,54

222,44

221,78

221,33

221,01

221,77

221,42

221,34

221,35

221,33

221,49

221,44

221,29

221,49

221,48

221,27

221,48

221,03

220,74

220,55

220,08

220,05

Registrátúrne číslo záznamu: 0040012/2024

Vec: VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí stavebného - vodoprávneho konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	04.07.2024 06:18	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		