

### Oznámenie o výrube drevín

z dôvodu <sup>OPRÁVNENIA Z OSOBITNEHO PREDPISU</sup> bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

7

#### A/Údaje o osobe/právnická alebo fyzická/, ktorá drevinu vyrúbala

Zelená Dolina, s. r. o.  
 Š. Moyzesa 1  
 034 01 Ružomberok

Mgr. Monika Dubská  
 +421 903 113 789

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| OKRESNÝ ÚRAD MYJAVA            |                           |
| 07. 02. 2025                   |                           |
| Císlo záznamu:<br>1000667/2025 | Císlo spisu:<br>082 P/334 |
| Prílohy:<br>3                  | Vybavuje:<br>CERNANO      |

#### B/ Údaje o pozemku, na ktorom drevena rástla

Katastrálne územie: Turá Lúka

Parcelné číslo: 8203, 8204/1

Druh pozemku: Trvalý trávny porast


#### C/Údaje o vyrúbanej drevine

Stromy (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)

| Druh dreviny | Počet | Obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou | Zdravotný stav |
|--------------|-------|---------------------------------------|----------------|
|              |       |                                       |                |

Krovité porasty (v prípade nedostatku miesta uveďte špecifikáciu dreviny na osobitnej prílohe)

| Druh dreviny     | Plošná výmera krovitých porastov, zdravotný stav krov                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Náletová drevina | 250 m <sup>2</sup> - NA DĺŽKE 40 m OD OSI 3m NAKĽADU STRANU VEDENIA NN |

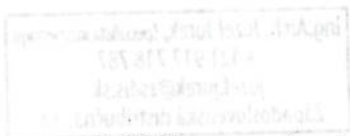

## D/Odôvodnenie výrubu dreviny

Prístupová cesta pod vedením potrebná počas rekonštrukcie starej vzdušnej linky.  
Názov stavby: TT21909 - SA\_Myjava, LOK. Štverná, NNV

Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle § 11 zákonač. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účel spracovania a vybavenia tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých osobných údajov.

*OPRAVUJENIE V RÁMCI § 11 ODSEK 1 PISNENHO B Z.Č. 251/2012  
O ENERGETIKE A ZMENY A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV*

V Trnave dňa 6.2.2025

.....  
podpis žiadateľa (pečiatka)


*ING. ARGH.  
V ZASTÚPENÍ JUREK JOZEF*

**Západoslovenská distribučná, a.s.**

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO: 36361518, DIČ 2022189048


**PS 01 - Rekonštrukcia existujúcej  
priehradovej TS 0034-033  
- výmena exist. transformátora za 160kVA.**

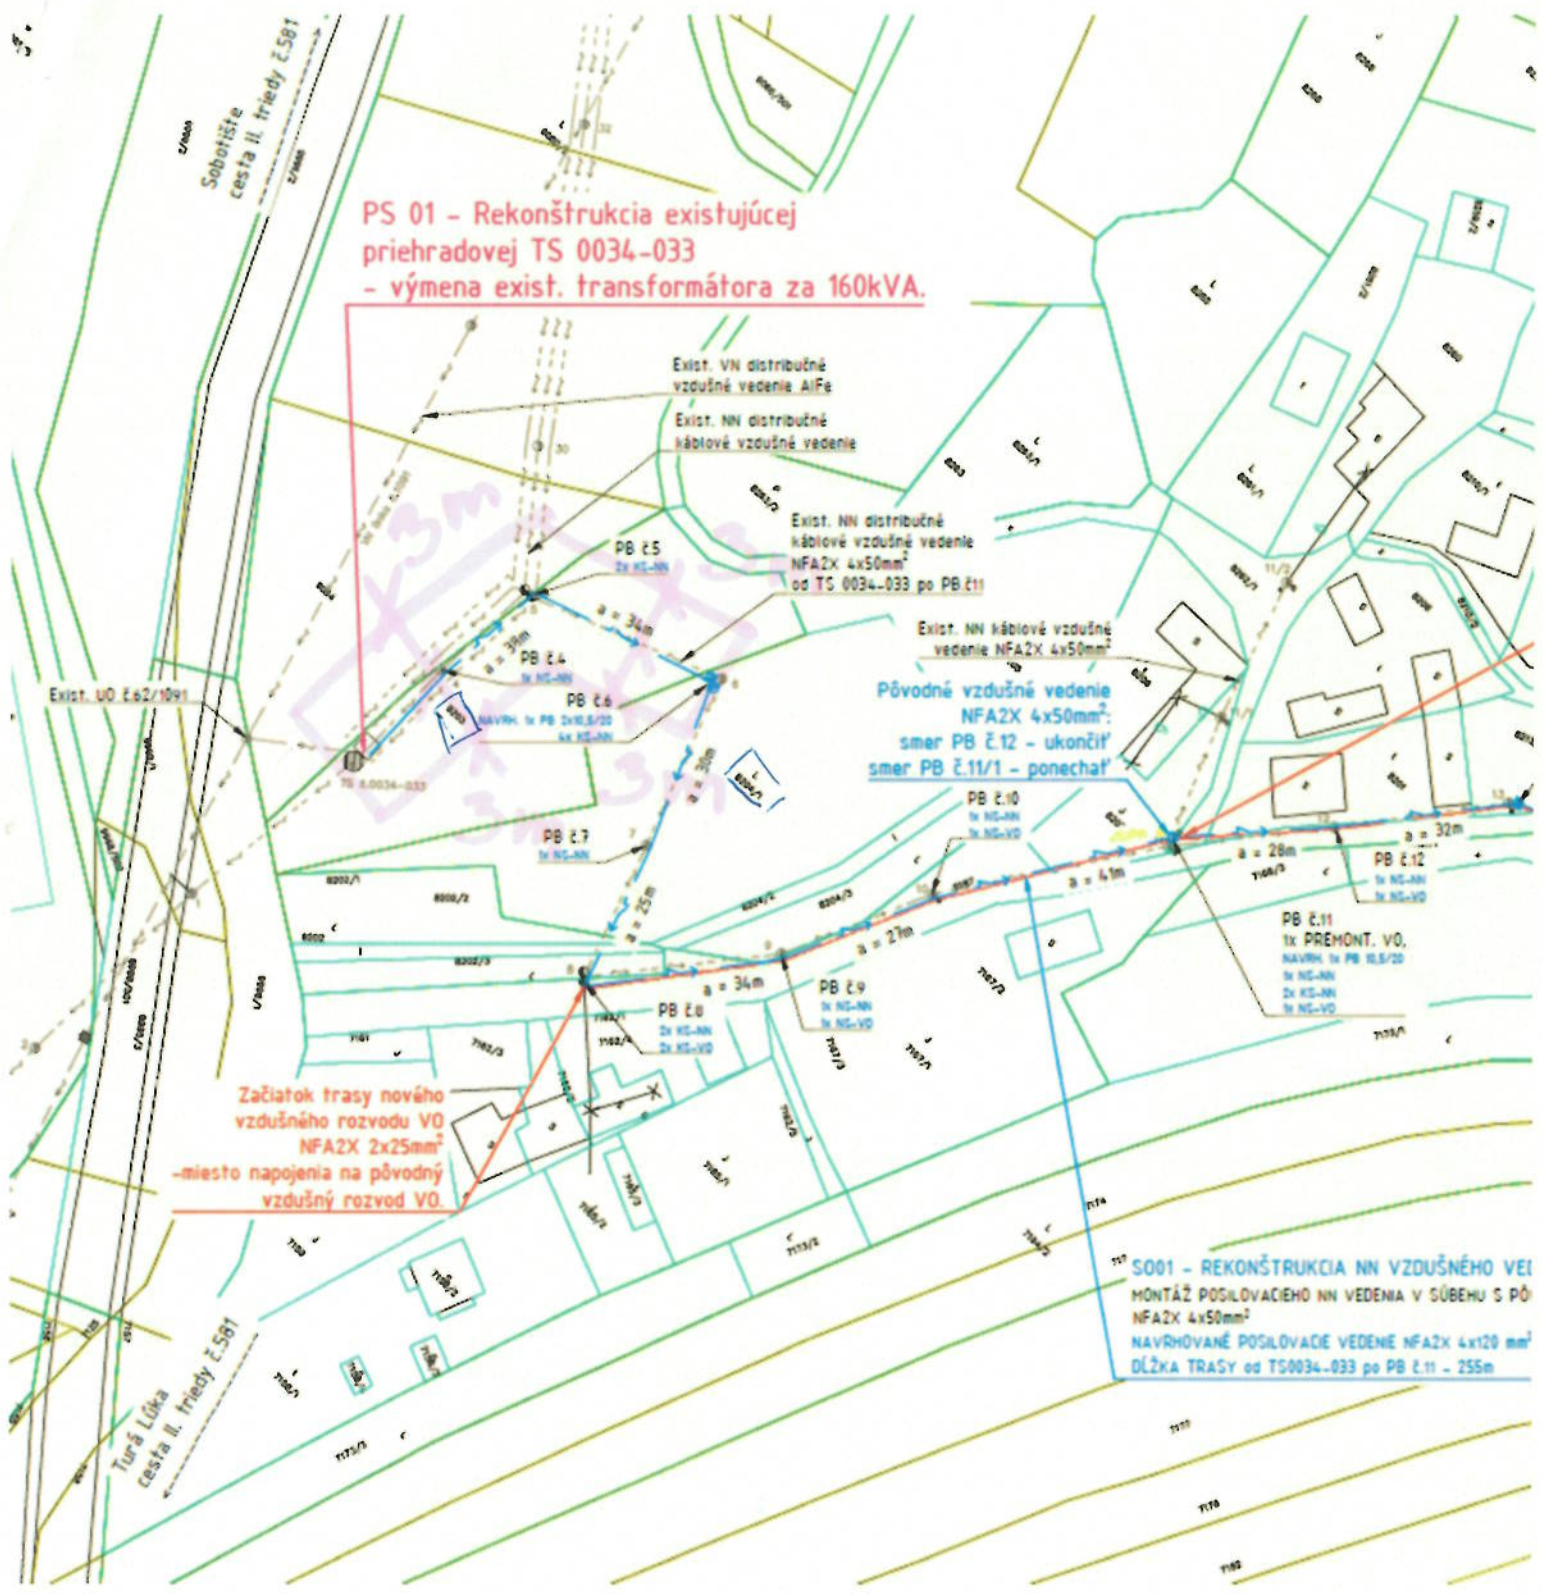

Začiatok trasy nového  
vzdušného rozvodu VO  
NFA2X 2x25mm<sup>2</sup>  
-miesto napojenia na pôvodný  
vzdušný rozvod VO.

Pôvodné vzdušné vedenie  
NFA2X 4x50mm<sup>2</sup>  
smar PB 012 - ukončiť  
smar PB 011/1 - ponechať

SO01 - REKONŠTRUKCIA NN VZDUŠNÉHO VEI  
MONTÁŽ POSILOVACIEHO NN VEDENIA V SÚBEHU S PÔ  
NFA2X 4x50mm<sup>2</sup>  
NAVROVÁNE POSILOVACIE VEDENIE NFA2X 4x120 mm<sup>2</sup>  
DĹŽKA TRASY od TS0034-033 po PB 011 - 255m

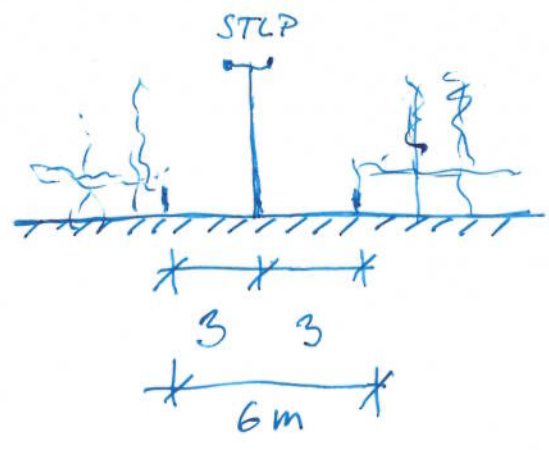

3m od stĺpa  
spolu 250m<sup>2</sup>

