


RUDNO NAD HRONOM - PÚ, SBD a radónové riziko zosuvy,

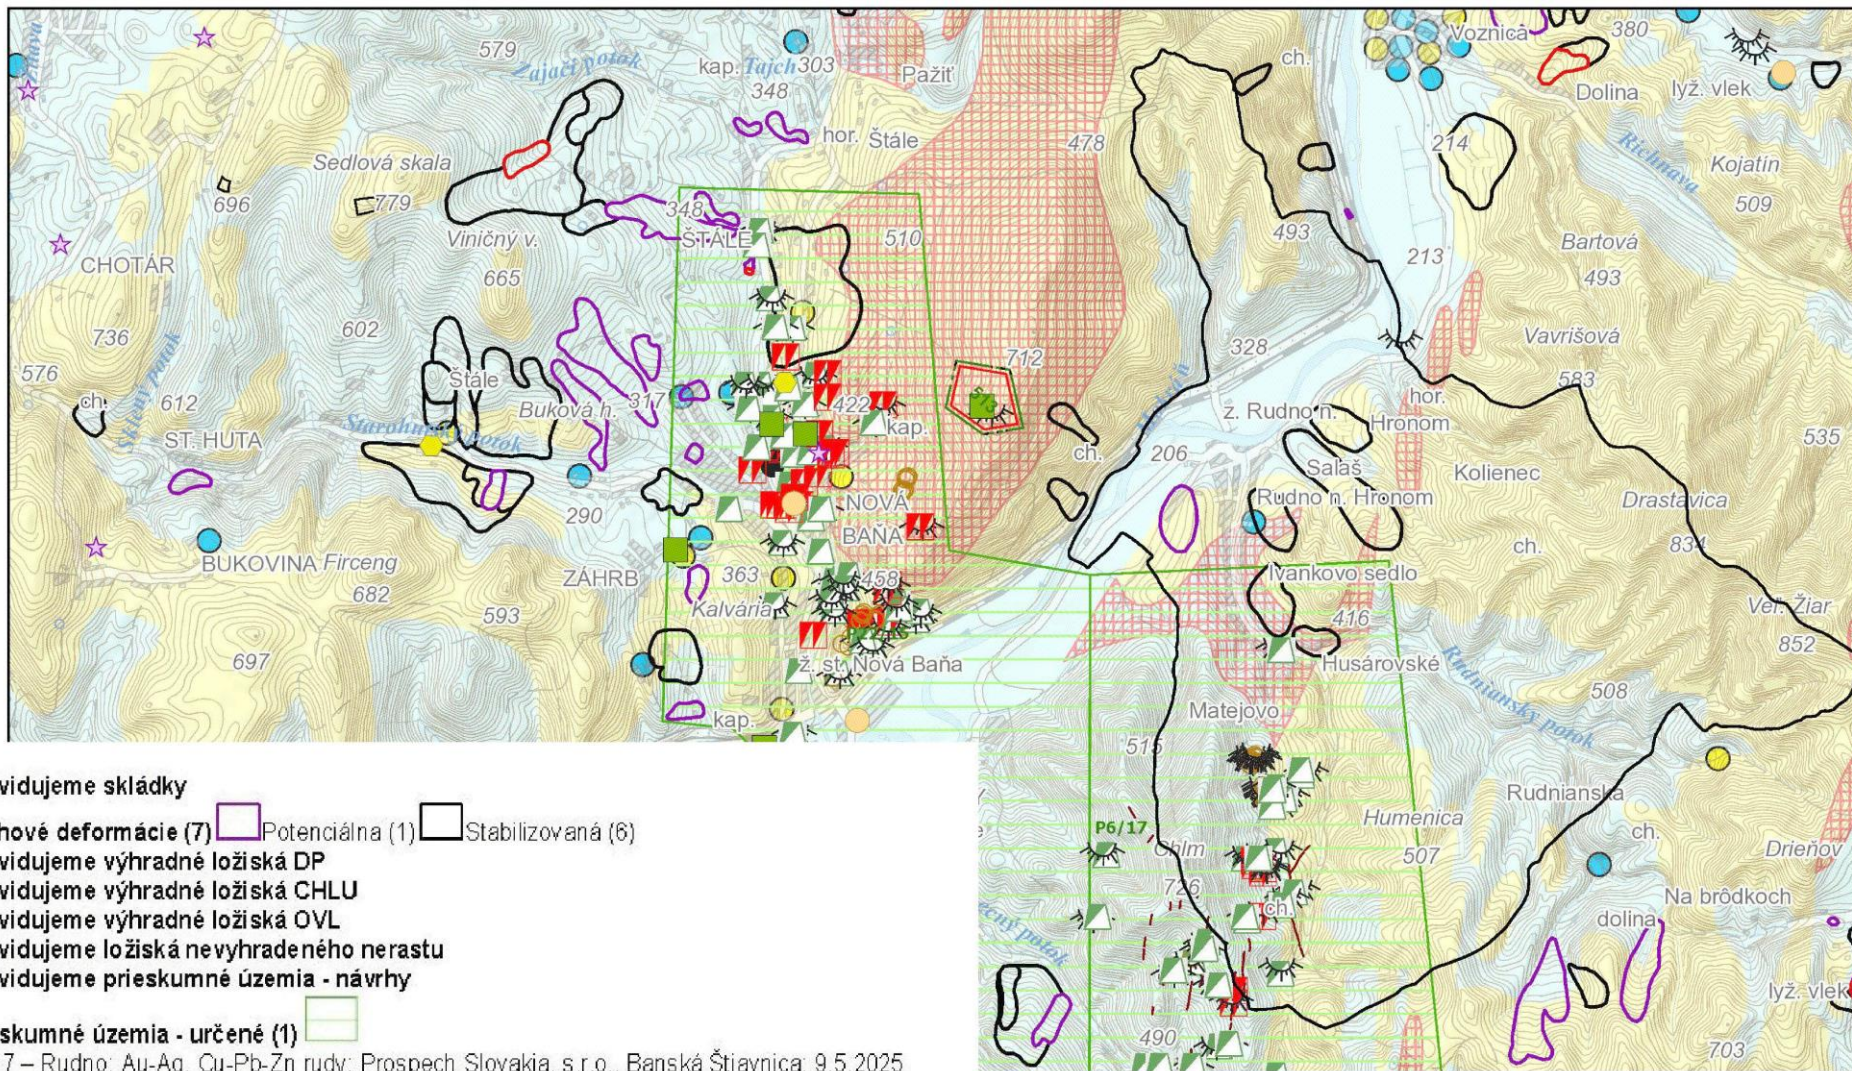

Neevidujeme skládky

Svahové deformácie (7) Potenciálna (1) Stabilizovaná (6)

Neevidujeme výhradné ložiská DP

Neevidujeme výhradné ložiská CHLU

Neevidujeme výhradné ložiská OVL

Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy

Prieskumné územia - určené (1)

P6/17 – Rudno; Au-Ag, Cu-Pb-Zn rudy; Prospech Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica, 9.5.2025

Staré banské diela (80) ■ - šachta (5) ▲ - štôlna (17) ● - pinga, pingový ľah (22) ▲ - halda (36)

Radónové riziko - referenčné plochy (1) ● nízke (1)

Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm) (4)

Izoplochy radónového rizika (1) nízke 36,7 % (12) stredné 63,0 % (32)

