



ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA BEZ PÔSOBNIA HLADINY PODZEMNEJ VODY

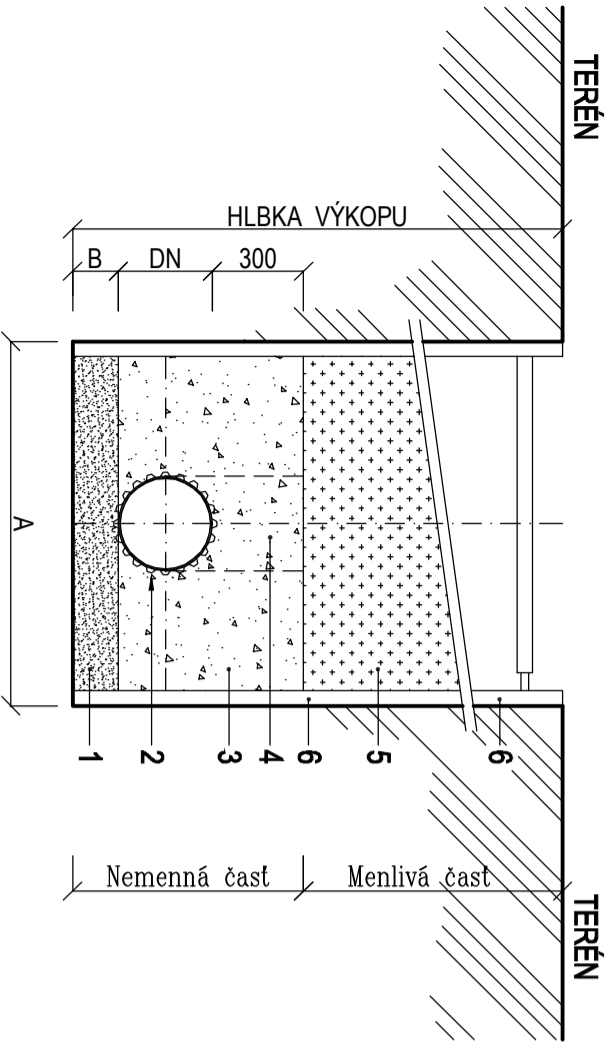


ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA S PÔSOBNÍM PODZEMNEJ VODY

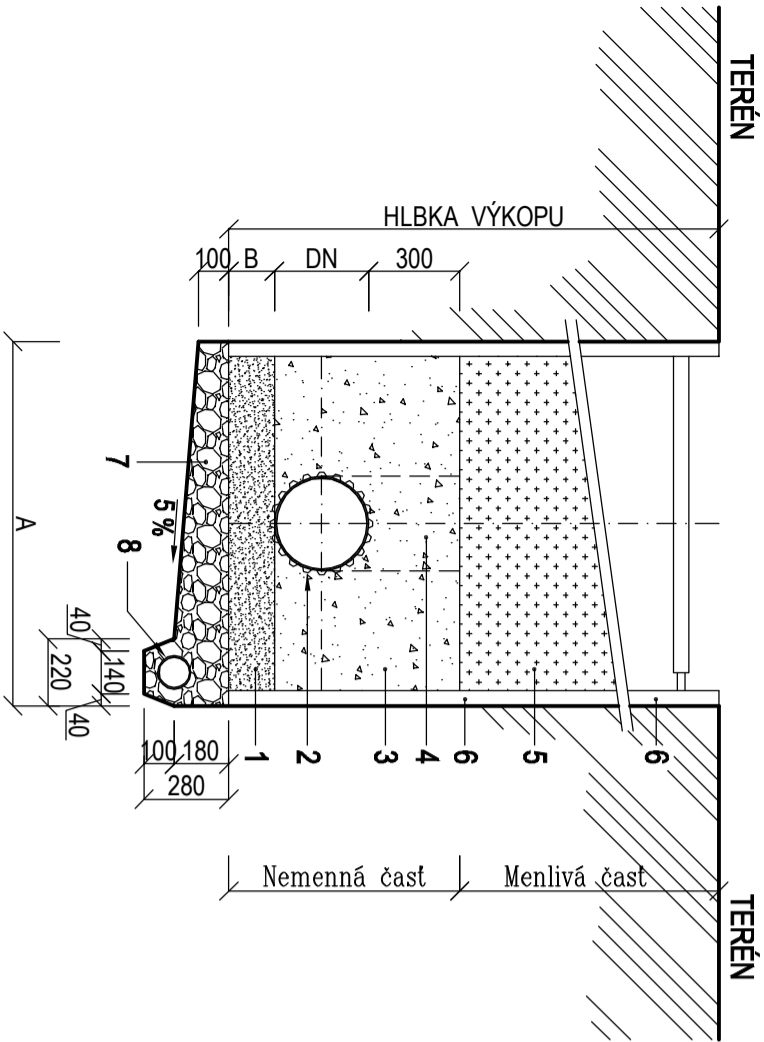

LEGENDA:

- 1 - LÔŽKO Z PIESKU
- 2 - KANALIZAČNÉ POTRUBIE - PVC; PVC-U (HRDLOVÉ SPOJE ULOŽÍ DO TVAROVANÉHO LÔŽKA Z PIESKU)
- 3 - ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA PIESKOM ALEBO ŠTRKOM fr. Ø 0 - 4 mm
- 4 - OBSYP PRIAMO NAD POTRUBIOM SA NEZHUTŇUJE
- 5 - SPATNÝ ZÁSYP VÝKOPU (PIESOK, ŠTRK)
- 6 - PRÍLOŽNÉ PAŽENIE VÝKOPU
- 7 - DRENÁŽNE LÔŽKO ZO ŠTRKODRVM fr. Ø 4 - 8 mm
- 8 - DRENÁŽNE FLEXIBILNÉ POTRUBIE DN 100 mm

VRSTVY VYSPRÁVKY KOMUNIKÁCIE

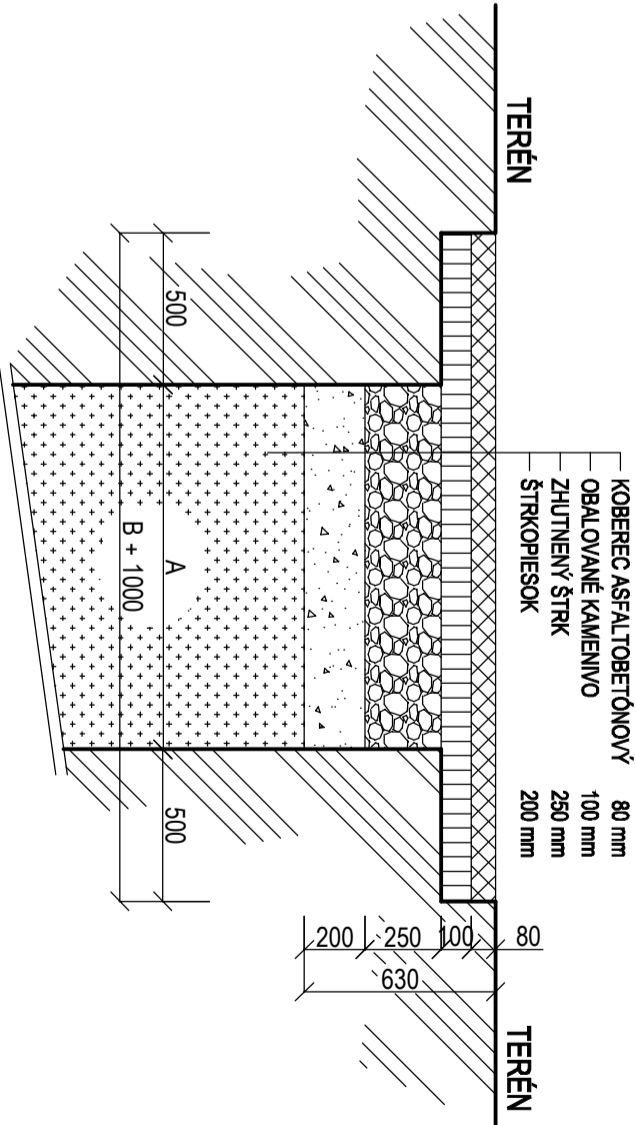

POTRUBIE - DN (mm)	ŠÍRKA RYHY - "A" mm
110; 125; 140; 160	1100
200	1150
315	1250
400	1350
500	1400
600	1500
800	1700

VEĽKOSŤ MAX. ZRNA ZEMINY PRE LÔŽKO A OBSYP POTRUBIA

DN potrubia (mm)	Veľkosť max. zrna (mm)	Hrúbka lôžka "B" (mm)
110 - 200	-	150
315	7	150
400	9	150
500	12	200
600	18	200
800	20	200

VYPRACOVAL, KONTROLOVAL, HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: TSB Project, s.r.o. Bešeňová č. 191 034 83 Bešeňová Ing. Maroš SALVA - autorizovaný stavebný inžinier mob. + 421 907 593 237 maros.salva@gmail.com				PROJEKT PSP		TSB PROJECTS.R.O. TECHNICAL - SYSTEM - BUILDING					
MIESTO STAVBY: parc.č. KN-C 308/1, 308/5, 308/6, 308/7, 277/4 (KN-E 31/23) k.ú. Benice INVESTOR: Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš				ÚRAD: Liptovský Mikuláš CHARAKTER STAVBY: Novostavba							
OBJEKT: IBV BENICE											
ČASŤ: SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA											
OBSAH: Vzorové uloženie potrubia											
DÁTUM:	Jún / 2019	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	25 - 2019	MIERKA:	1 : 25	FORMÁT:	2 x A4	ČÍSLO VÝKRESU:	03	SADA:	