


Strecha



POZNÁMKA:

Kombinovaná zberná bleskozvodová sústava, tvorená zvo-
dovým kruhovým vodičom AlMgSi D8mm na podporách
PV21 s jedným hlavným zberateľom na vrchole strechy.
Dva priznané povrchové zvody očisťovať.
Dva povrchové zvody viesť na príchýtkách PV17 po zateplenej
stene, potom ochrannú trubicu UPRM40 na uzemňovač.
Základový uzemňovač je tvorený z pásu FeZn 30x4mm,
s prilepením uzemnenia 4x zemiacci ni tyčami ZT2i
Vývod základového uzemňovača chrániť pri prechode do
betónu asfaltovým náterom!
Všetky kovové konštrukcie vo vnútri budovy, ako aj
H.U.S. pripojiť na základový uzemňovač!
Kovové konštrukcie spájané štrôbovaním spájať na prí-
rubových miestach vejárovými podložkami!

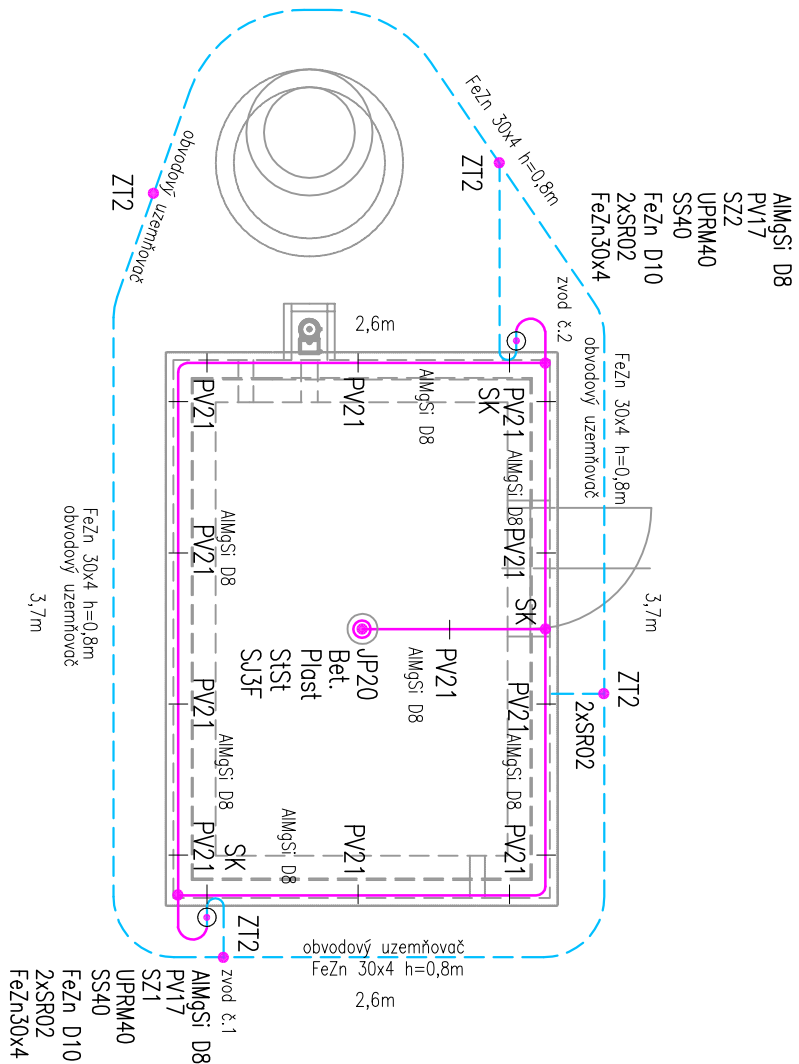