



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 332000-4-41/2007:

- A) Normálna prevádzka: V ZMYSLE čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41/2007)
 čl. A.1 základná izolácia živých častí
 čl. A.2 zábranou alebo krytom
 čl. B.2 prekážkami
 čl. B.3 umiestnením mimo dosah
- B) Porucha: V ZMYSLE čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41/2007)
 čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 čl. 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
 čl. 411.3.3 doplnková ochrana
- C) systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41/2007)

VONKAUŠIE VPLYVY STN 33 2000-5-51: viď PROTOKOL

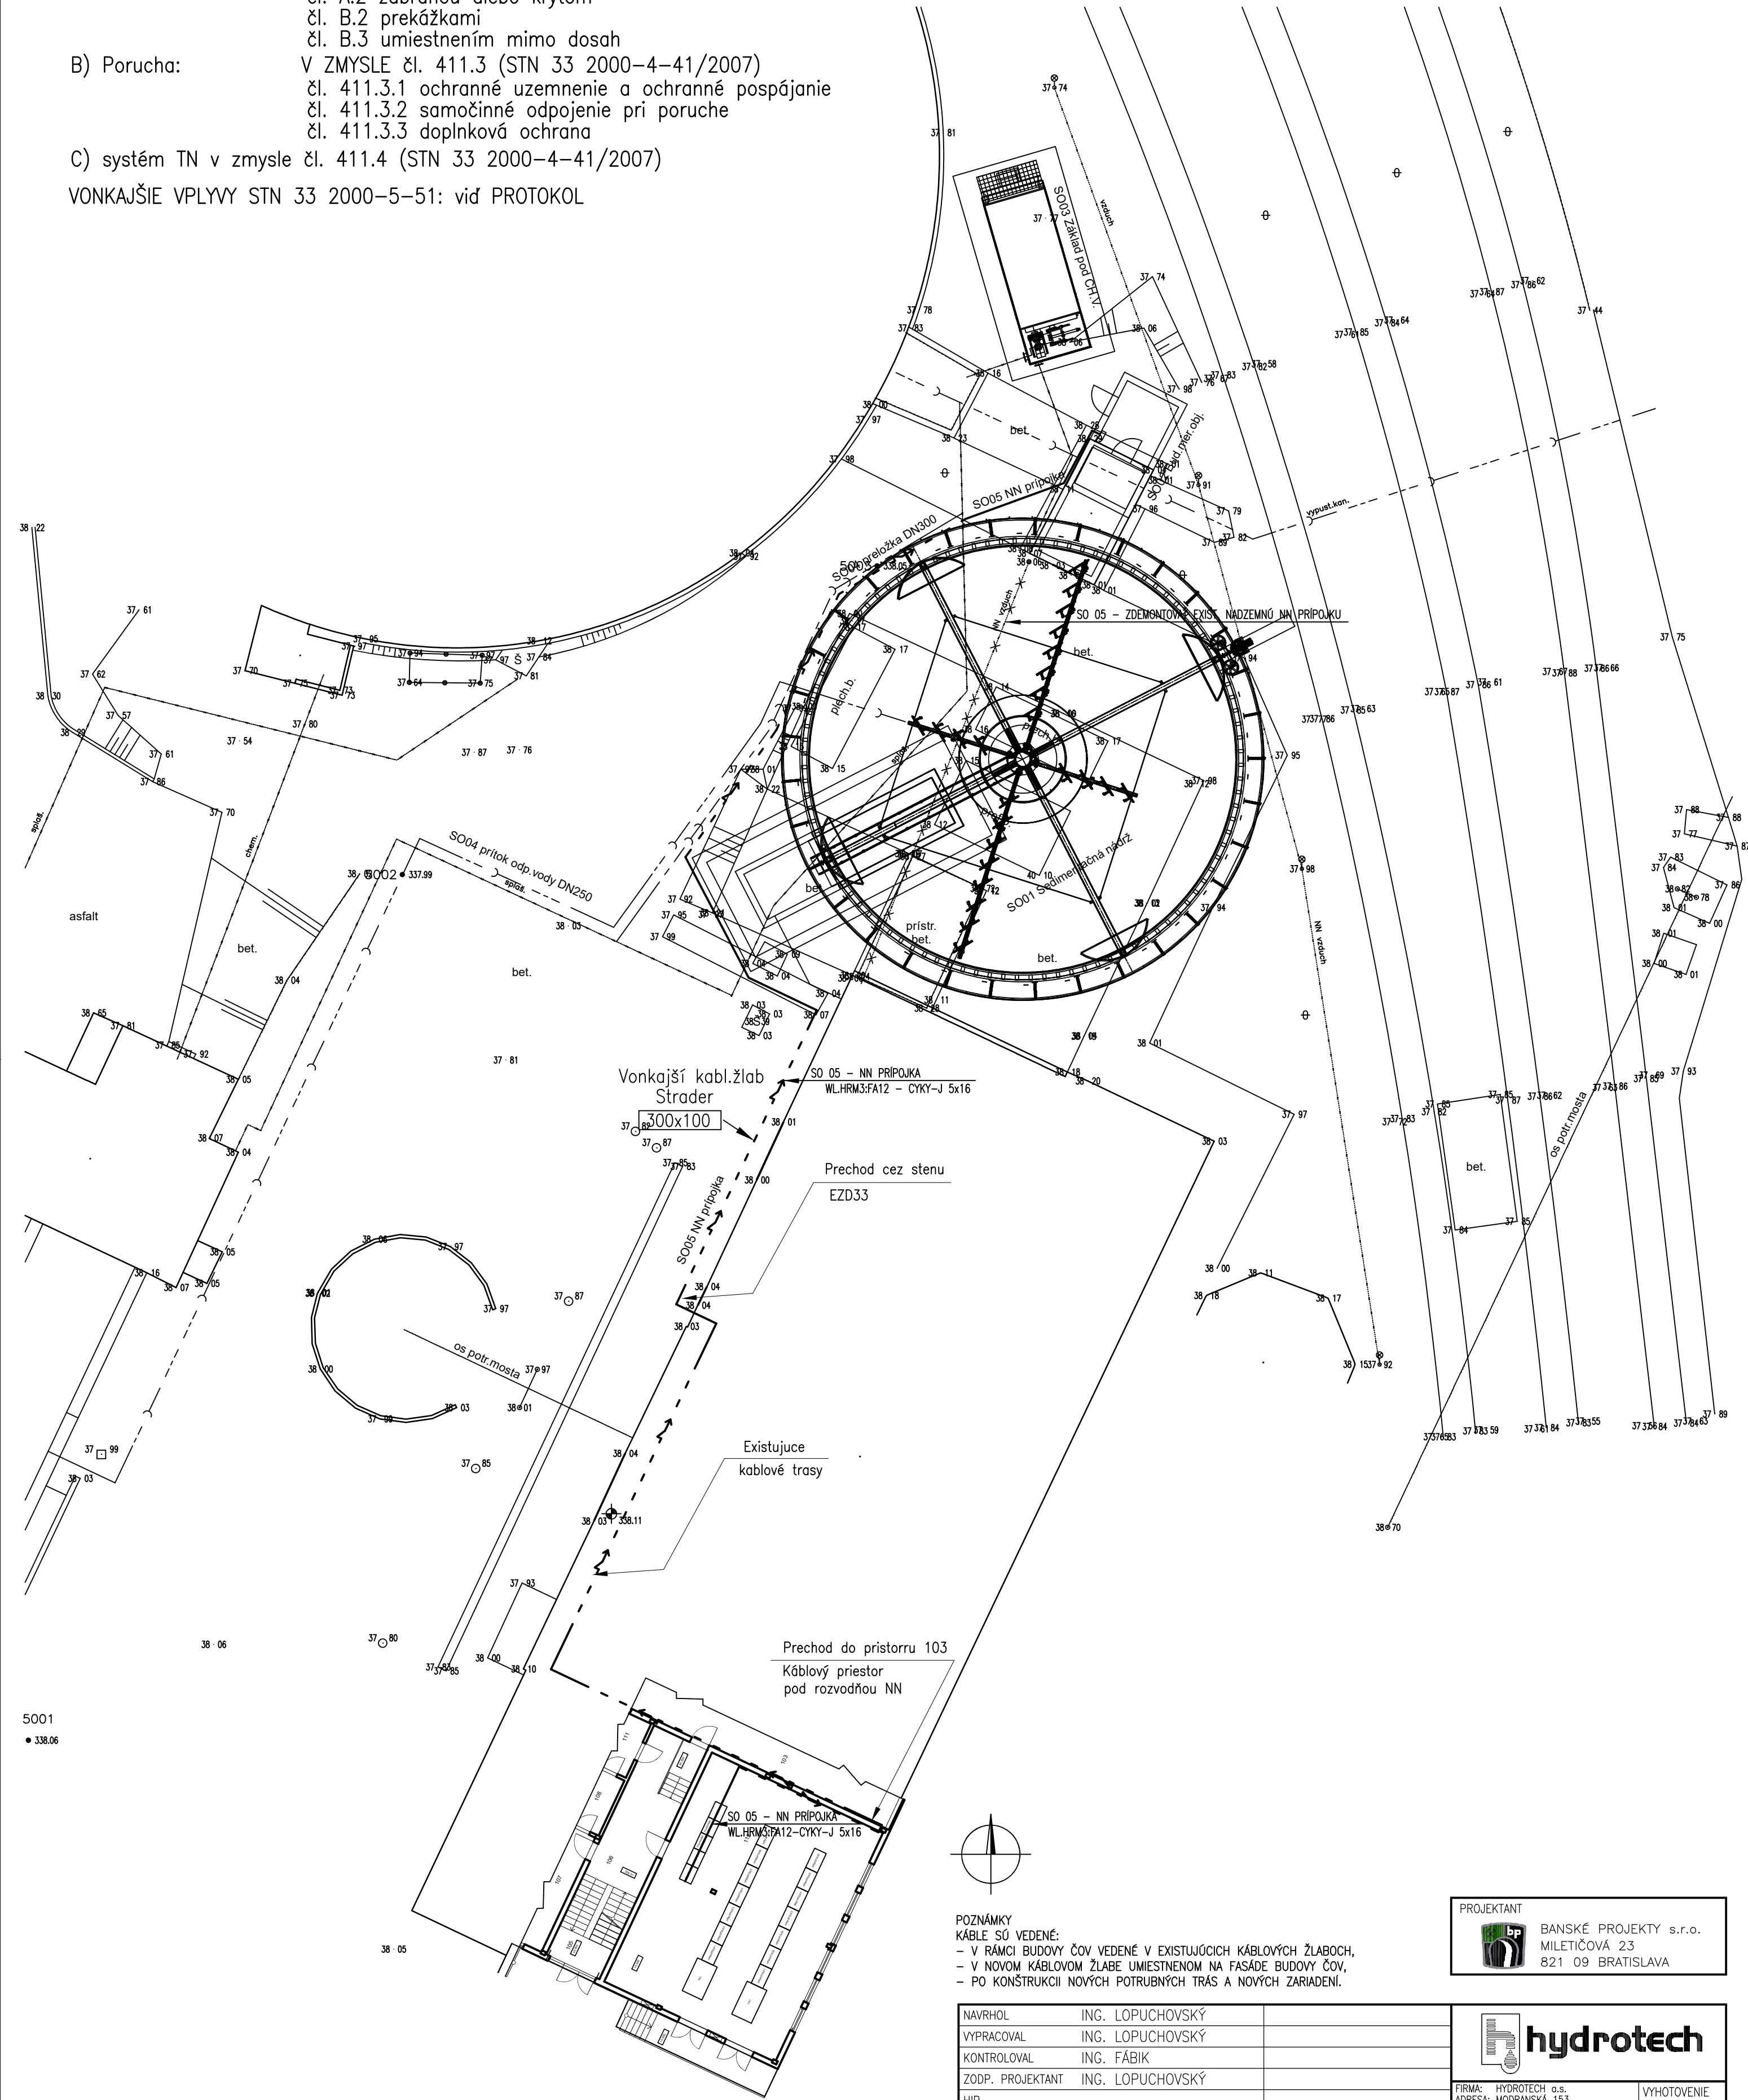


5001
● 338.06




POZNÁMKY
KÁBLE SÚ VEDENÉ:
- V RÁMCI BUDOVY ČOV VEDENÉ V EXISTUJÚCICH KÁBLOVÝCH ŽLABOCH,
- V NOVOM KÁBLOVOM ŽLABE UMIESTNENOM NA FASÁDE BUDOVY ČOV,
- PO KONŠTRUKCII NOVÝCH POTRUBNÝCH TRÁS A NOVÝCH ZARIADENÍ.

PROJEKTANT



BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.
MILETIČOVÁ 23
821 09 BRATISLAVA

NAVRHOL	ING. LOPUCHOVSKÝ	 hydrotech			
VYPRACOVAL	ING. LOPUCHOVSKÝ				
KONTROLOVAL	ING. FÁBIK				
ZODP. PROJEKTANT	ING. LOPUCHOVSKÝ				
HIP	—				
INVESTOR	Metsa Tissue Slovakia s.r.o.		FIRMA: HYDROTECH a.s. ADRESA: MODRANSKÁ 153 902 01 VINOŠADY TEL.: 033/646 1045, 033/646 1046 FAX: 033/646 2224 E-MAIL: hydrotech@hydrotech.sk	VÝHOTOVENIE	
STAVBA	Predčistenie odpadových vôd pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.				
SO/PS			MIERKA	1:200	ZVÁZOK E2.2 ČÍSLO VÝKRESU 1.
NÁZOV VÝKRESU	SO 05 NN PRÍPOJKA		STUPEŇ	DSP	
			DÁTUM	11_09_2020	
			FORMÁT	A3	
			ZÁK. ČÍSLO	1-20/0137-04	
			ARCH. ČÍSLO	M 125	