



**SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.**  
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

**DAQU Slovakia s.r.o.**  
**Univerzitná 8498/25**  
**010 08 Žilina**

Váš list číslo/zo dňa:    Naše číslo: **O19018732/LKo**

Vybavuje:

Žilina: **10.7.2019**

**Vec: I/64 Porúbka – most 107 – prestavba**

**k. ú. Porúbka, parc. č. 2302/1, 2303/1, 2349/1, 1318/2, 139/1**

**k. ú. Lietavská Lúčka, parc. č. 1270, 1264**

**Investor – Slovenská správa ciest**

**- vyjadrenie k stavebnému povoleniu**

Dňa 17.6.2018 sme od Vás obdržali projektovú dokumentáciu (PD) predmetnej stavby rekonštrukcie mostného objektu ev. č. 64-107 na rozmedzí katastrov Porúbka a Lietavská Lúčka spolu so žiadosťou o vyjadrenie. V rámci stavebných prác bude pôvodný most zbúraný a na jeho mieste bude postavený nový most. Zároveň bude upravená cesta v nábehu na most, budú dobudované chodníky v napojení na mostný objekt, dôjde k prekládke inžinierskych sietí (verejné osvetlenie, kábel Slovak Telekom, NN vedenie SSE-d) a bude upravené koryto rieky Rajčianka v dĺžke cca 70m (vrátane mosta). Rieka Rajčianka preteká v danom území v lichobežníkovom čiastočne upravenom koryte. Brehy sú zatrávnené a zarastené, dno koryta je štrkovité. V rámci stavby bude dno koryta pod mostom rozšírené na cca 13,5m a brehy budú vysvahované do sklonu 1:1,5. Spevnenie brehov bude vybudovaním kamennej rovnaniny z ukladaného lomového kameňa hmotnosti min 200kg. V päte kamenného opevnenia bude vybudovaný kamenný stabilizačný základ. V mieste križovania kanalizačného potrubia bude základ opevnenia prerušený (na dĺžke cca 1,5m), kameninová rovnanina bude v tomto úseku vybudovaná iba po úroveň dna rieky a pod kameninovou rovnaninou bude vytvorená betónová ochranná doska 2x2x0,2m (alt. cestný panel).

**K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z §140b dávame nasledovné stanovisko pri dodržaní uvedených podmienok:**

1. Záujmovým územím opevnenia dna toku rieky toho času prechádza kanalizačné potrubie PVC DN 500mm v betónovej chráničke DN 800mm v správe našej spoločnosti. Situácia Vám bola poskytnutá spolu s predošlým vyjadrením v 01/2019.
2. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii všetkých stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní s ostatnými vedeniami a aby bolo zachované ochranné pásmo existujúcich inžinierskych sietí. Vytýčenie našich sietí Vám na základe písomnej žiadosti vykoná naša organizácia.


3. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 je vymedzené pásmo ochrany VK v šírke min 2,5 m od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany. V ochrannom pásme VK musia byť výkopy vykonávané ručne.
4. Hutnenie podložia v blízkosti a v mieste križovania VK realizovať po vrstvách, vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubie.
5. Počas stavebných prác požadujeme prizývať ako odborný technický dohľad príslušného prevádzkového majstra našej spoločnosti.
6. V kolíznych úsekoch požadujem upraviť do úrovne nivelety terénu všetky poklopy našich inžinierskych sietí, prípadne smerové stĺpiky a tabuľky neprekladať.

Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od dňa jeho vydania.

S pozdravom

SEVEROSLOVENSKÉ  
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.  
Bôrická cesta 1960  
010 57 ŽILINA ②

Ing. Jozef Lučivňák  
investičný riaditeľ

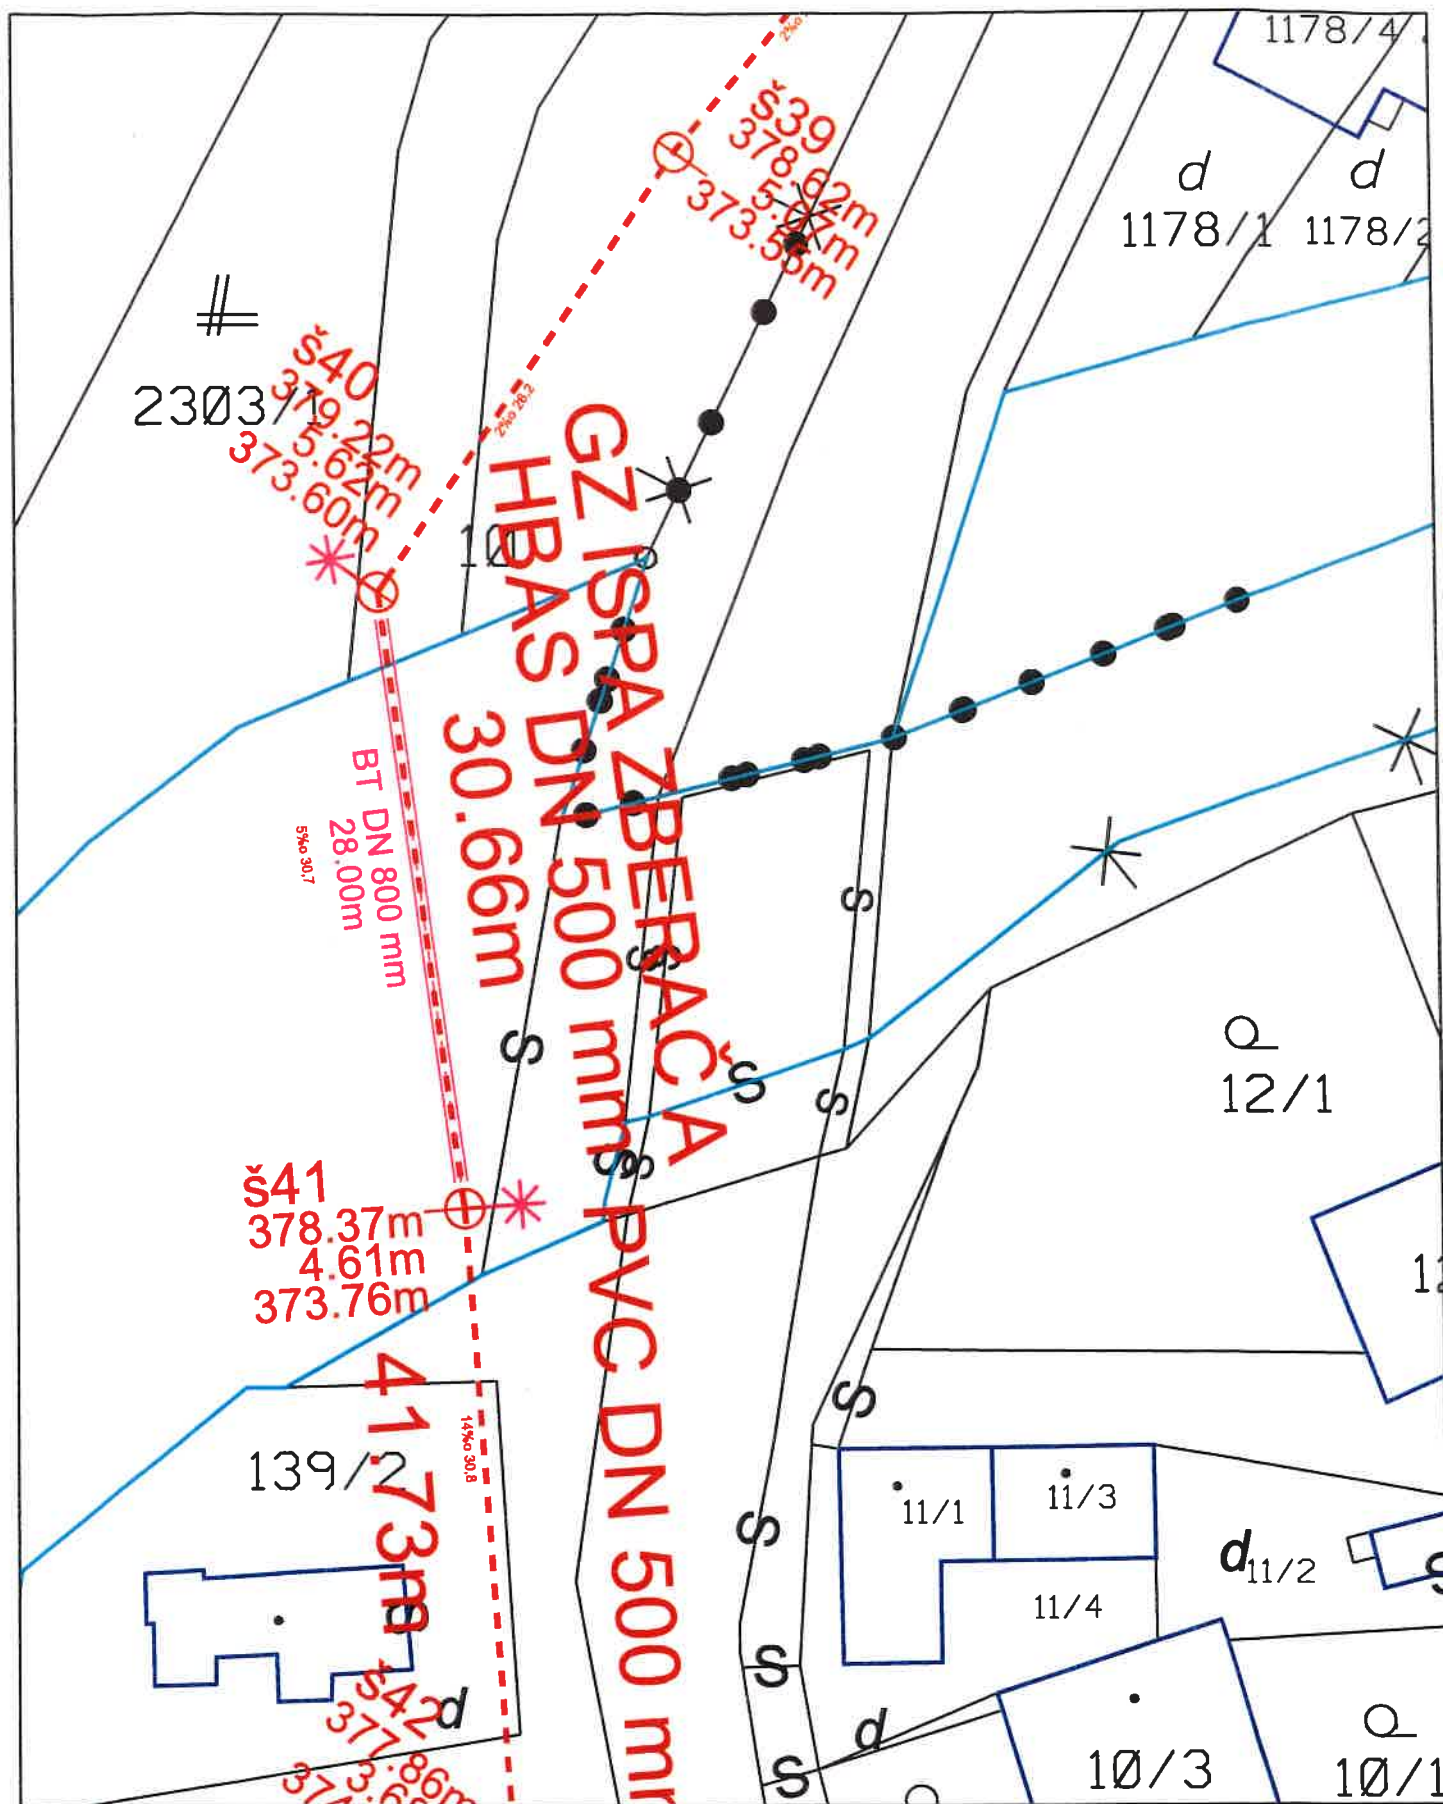

1 : 371

**Situácia** nenahrádza vyjadrenie SEVAK a.s. Žilina potrebné pre účely konania v zmysle stavebného zákona, má výhradne informatívny charakter a nesmie byť poskytnutá tretím osobám na iné využitie.

**15. 1. 2019**

